


# Priručnik za rad



## X Series – rezervoar (180 l / 230 l)

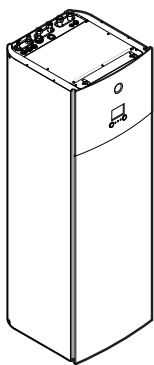

CHVX07S18A▲4V▼  
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼  
CHVX07S23A▲9W▼

▲ = A, B, C, ..., Z  
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Priručnik za rad  
X Series – rezervoar (180 l / 230 l)

Bosanski

## Sadržaj

|          |                                                                                                        |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>O ovom dokumentu</b>                                                                                | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Sigurnosne upute za korisnike</b>                                                                   | <b>3</b>  |
| 2.1      | Općenito                                                                                               | 3         |
| 2.2      | Upute za sigurno rukovanje                                                                             | 3         |
| <b>3</b> | <b>O sistemu</b>                                                                                       | <b>4</b>  |
| 3.1      | Komponente u tipičnom rasporedu sistema                                                                | 4         |
| <b>4</b> | <b>Brzi vodič</b>                                                                                      | <b>4</b>  |
| 4.1      | Nivo korisničke dozvole                                                                                | 4         |
| 4.2      | Grijanje/hlađenje prostora                                                                             | 5         |
| 4.3      | Topla voda za domaćinstvo                                                                              | 6         |
| <b>5</b> | <b>Rad</b>                                                                                             | <b>6</b>  |
| 5.1      | Korisnički interfejs: Pregled                                                                          | 6         |
| 5.2      | Struktura menija: Pregled korisničkih postavki                                                         | 8         |
| 5.3      | Mogući ekrani: Pregled                                                                                 | 9         |
| 5.3.1    | Početni ekran                                                                                          | 9         |
| 5.3.2    | Ekran glavnog menija                                                                                   | 10        |
| 5.3.3    | Ekran zadane vrijednosti                                                                               | 10        |
| 5.3.4    | Detaljan ekran sa vrijednostima                                                                        | 10        |
| 5.4      | UKLJUČIVANJE ili ISKLJUČIVANJE rada                                                                    | 11        |
| 5.4.1    | Vizuelna indikacija                                                                                    | 11        |
| 5.4.2    | Da UKLJUČITE ili ISKLJUČITE                                                                            | 11        |
| 5.5      | Informacije koje je moguće pročitati                                                                   | 11        |
| 5.6      | Upravljanje grijanjem/hlađenjem prostora                                                               | 11        |
| 5.6.1    | Postavljanje Režim rada                                                                                | 11        |
| 5.6.2    | Promjena željene temperature u prostoriji                                                              | 12        |
| 5.6.3    | Promjena željene temperature odlazne vode                                                              | 12        |
| 5.7      | Regulacija tople vode za domaćinstvo                                                                   | 12        |
| 5.7.1    | Režim Ponovno zagrijavanje                                                                             | 12        |
| 5.7.2    | Režim Planirano                                                                                        | 13        |
| 5.7.3    | Režim raspored + ponovno zagrijavanje                                                                  | 13        |
| 5.7.4    | Korištenje snažnog rada TVD                                                                            | 14        |
| 5.7.5    | Dezinfekcija                                                                                           | 14        |
| 5.8      | Ekran rasporeda: Primjer                                                                               | 15        |
| 5.9      | Krivulja ovisna od vremenskih prilika                                                                  | 16        |
| 5.9.1    | Šta je krivulja ovisna od vremenskih prilika?                                                          | 16        |
| 5.9.2    | Krivulja sa 2 tačke                                                                                    | 17        |
| 5.9.3    | Krivulja pomičnog nagiba                                                                               | 17        |
| 5.9.4    | Korištenje krivulja ovisnih od vremenskih prilika                                                      | 18        |
| 5.10     | Raspored prioriteta                                                                                    | 18        |
| 5.11     | Režim rada                                                                                             | 19        |
| 5.12     | Postavljanje mjerenja energije                                                                         | 19        |
| 5.12.1   | Proizvedena toplota                                                                                    | 19        |
| 5.12.2   | Potrošena energija                                                                                     | 19        |
| <b>6</b> | <b>Savjeti za uštedu energije</b>                                                                      | <b>19</b> |
| <b>7</b> | <b>Održavanje i servis</b>                                                                             | <b>20</b> |
| 7.1      | Pregled: Održavanje i servis                                                                           | 20        |
| <b>8</b> | <b>Rješavanje problema</b>                                                                             | <b>20</b> |
| 8.1      | Prikaz teksta pomoći u slučaju kvara                                                                   | 21        |
| 8.2      | Za provjeru istorije kvarova                                                                           | 21        |
| 8.3      | Simptom: u dnevnoj sobi vam je prehladno (prevruće)                                                    | 21        |
| 8.4      | Simptom: Voda na slavini je previše hladna                                                             | 21        |
| 8.5      | Simptom: Kvar toplotne pumpe                                                                           | 21        |
| 8.6      | Simptom: Sistem stvara buku nakon puštanja u rad                                                       | 21        |
| 8.7      | Simptom: niska temperatura u prostoriji i nedovoljno tople vode za domaćinstvo tokom istovremenog rada | 22        |
| 8.8      | Simptom: toplotna pumpa se ne pokreće odmah                                                            | 22        |
| 8.9      | Simptom: topla voda za domaćinstvo ne zagrijava se dovoljno brzo tokom istovremenog rada               | 22        |
| 8.10     | Simptom: sistem daje prednost tihom radu                                                               | 22        |
| 8.11     | Za prisilno isključivanje kompresora                                                                   | 22        |

|           |                                                               |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>9</b>  | <b>Odlaganje</b>                                              | <b>22</b> |
| <b>10</b> | <b>Rječnik pojmova</b>                                        | <b>23</b> |
| <b>11</b> | <b>Postavke instalatera: Tabele koje popunjava instalater</b> | <b>23</b> |
| 11.1      | Čarobnjak za konfiguraciju                                    | 23        |
| 11.2      | Meni postavki                                                 | 23        |

## 1 O ovom dokumentu

Hvala vam na kupovini ovog proizvoda. Molimo vas:

- Prije upotrebe korisničkog sučelja pažljivo pročitajte dokumentaciju kako biste osigurali najbolje performanse.
- Zatražite od instalatera da vas upozna s postavkama korištenim za konfiguraciju sistema. Provjerite jesu li tabele postavki instalatera popunjene. Ako NISU, zatražite od instalatera da ih popuni.
- Čuvajte dokumentaciju za dalju upotrebu.

### Ciljna publika

Krajnji korisnici

### Komplet dokumentacije

Ovaj dokument je dio skupa dokumentacije. Kompletan set se sastoji od:

- **Opće sigurnosne mjere opreza:**
  - Sigurnosne upute koje morate pročitati prije instaliranja
  - Format: Papir (u kutiji unutarnje jedinice)
- **Priručnik za rad:**
  - Brzi vodič za osnovnu upotrebu
  - Format: Papir (u kutiji unutarnje jedinice)
- **Referentni vodič za korisnika:**
  - Detaljne upute korak po korak i pozadinske informacije za osnovnu i naprednu upotrebu
  - Format: Digitalne datoteke na <https://www.daikin.eu>. Pronađite svoj model putem funkcije za pretraživanje 🔍.
- **Priručnik za instalaciju – Vanjska jedinica:**
  - Upute za instalaciju
  - Format: Papir (u kutiji vanjske jedinice)
- **Priručnik za instalaciju – Unutarnja jedinica:**
  - Upute za instalaciju
  - Format: Papir (u kutiji unutarnje jedinice)
- **Referentni vodič za instalatera:**
  - Priprema instalacije, dobre prakse, referentni podaci, ...
  - Format: Digitalne datoteke na <https://www.daikin.eu>. Pronađite svoj model putem funkcije za pretraživanje 🔍.
- **Dodatak za opcionalnu opremu:**
  - Dodatne informacije o instalaciji opcionalne opreme
  - Format: štampani dokument (u kutiji unutrašnje jedinice) i digitalne datoteke na adresi <https://www.daikin.eu>. Koristite funkciju pretraživanja 🔍 da pronađete svoj model.

Najnovije revizije priložene dokumentacije možete pronaći na web stranicama kompanije Daikin ili kod vašeg instalatera.

Originalna uputstva su napisana na engleskom jeziku. Svi drugi jezici su prijevodi originalnog uputstva.

### ONECTA aplikacija



Ako je postavio vaš instalater, možete koristiti aplikaciju ONECTA za kontrolu i praćenje statusa vašeg sistema. Za više informacija pogledajte:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>



### Navigacija sa putanjom

Navigacijske putanje (primjer: [4.3]) pomažu vam da odredite gdje se nalazite u strukturi menija korisničkog interfejsa.

|   |                                                                                                                                                                                               |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Da biste <b>omogućili</b> navigaciju sa putanjom: Na početnom ekranu ili ekranu glavnog menija pritisnite dugme za pomoć. Navigacija sa putanjom se pojavljuje u gornjem lijevom uglu ekrana. | ? |
| 2 | Da biste <b>onemogućili</b> navigaciju sa putanjom: Ponovo pritisnite dugme za pomoć.                                                                                                         | ? |

Ovaj dokument također pominje ove navigacije sa putanjom.  
**Primjer:**

|   |                                                           |  |
|---|-----------------------------------------------------------|--|
| 1 | Idite na [4.3]: Grijanje/hlađenje prostora > Radni opseg. |  |
|---|-----------------------------------------------------------|--|

Ovo znači:

|   |                                                                                                       |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Počevši od početnog ekrana, okrenite lijevi kotačić za biranje i idite na Grijanje/hlađenje prostora. |  |
|   |                                                                                                       |  |
| 2 | Pritisnite lijevi kotačić za biranje za ulazak u podmeni.                                             |  |
| 3 | Okrenite lijevi kotačić za biranje i idite na Radni opseg.                                            |  |
|   |                                                                                                       |  |
| 4 | Pritisnite lijevi kotačić za biranje za ulazak u podmeni.                                             |  |

## 2 Sigurnosne upute za korisnike

Uvijek se pridržavajte sljedećih sigurnosnih uputa i propisa.

### 2.1 Općenito



#### UPOZORENJE

Ako NISTE sigurni kako se uređajem rukuje, obratite se svom instalateru.



#### UPOZORENJE

Uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 i više godina te osobe smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili bez iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako su dobili upute u vezi sa sigurnim korištenjem uređaja te ako su svjesni mogućih opasnosti.

Djeca SE NE SMIJU igrati uređajem.

Djeca NE SMIJU obavljati čišćenje i korisničko održavanje bez nadzora.



#### UPOZORENJE

Da biste spriječili strujni udar ili požar:

- NEMOJTE ispirati jedinicu.
- NEMOJTE rukovati jedinicom mokrim rukama.
- NEMOJTE na jedinicu stavljati nikakve predmete koji sadržavaju vodu.



#### OPREZ

- NEMOJTE stavljati nikakve predmete ili opremu na gornju ploču jedinice.
- NEMOJTE sjediti, penjati se ili stajati na jedinici.

- Jedinice su označene sljedećim simbolom:



To znači da se električni i elektronički proizvodi NE SMIJU miješati s ostalim nerazvrstanim kućanskim otpadom. NE pokušavajte sami rastaviti sistem: rastavljanje sistema, postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima MORA izvršiti ovlaštenu instalater koji to MORA obaviti u skladu s važećim zakonima.

Uređaji se MORAJU obraditi u specijaliziranom pogonu za ponovnu upotrebu, recikliranje i popravak. Osiguravanjem pravilnog odlaganja pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Više informacija zatražite od svog instalatera ili lokalnih nadležnih tijela.

- Baterije su označene sljedećim simbolom:



To znači da se baterije NE SMIJU miješati s ostalim nerazvrstanim kućanskim otpadom. Ako je ispod simbola otisnut hemijski simbol, taj hemijski simbol znači da baterija sadrži teške metale iznad određene koncentracije.

Mogući hemijski simboli su: Pb: olovo (>0,004%).

Istrošene baterije se MORAJU obraditi u specijaliziranom pogonu za ponovnu upotrebu. Osiguravanjem pravilnog odlaganja istrošenih baterija pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

### 2.2 Upute za sigurno rukovanje



#### A2L UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo.



#### UPOZORENJE

Uređaj se mora skladištiti na sljedeći način:

- tako da se spriječe mehanička oštećenja.
- u dobro prozračenoj prostoriji bez izvora paljenja koji neprekidno rade (primjer: otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključena električna grijalica).



#### UPOZORENJE

Za jedinice koje koriste rashladno sredstvo R32 neophodno je držati sve potrebne ventilacijske otvore i dimnjake bez prepreka.



#### UPOZORENJE

Ventilacioni otvori NE SMIJU biti blokirani.



#### UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakve materijale za čišćenje ili sredstva za ubrzavanje odleđavanja, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sistemu nema mirisa.

### 3 O sistemu



#### UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo, ali obično NE curi. Ako rashladno sredstvo procuri u prostoriju i dođe u kontakt s plamenom plamenika, grijačem ili šporetom, to može dovesti do požara ili stvaranja štetnih plinova.
- Isključite uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE koristiti jedinicu dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je iscurilo rashladno sredstvo.



#### UPOZORENJE

Ako je kabal za napajanje oštećen, MORA ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašten servis ili slične stručne osobe kako bi se izbjegle opasnosti.



#### UPOZORENJE

**Ispuhivanje zraka iz emitera toplote ili kolektora.** Prije pročišćavanja zraka iz emitera toplote ili kolektora, provjerite prikazuje li se ili na početnom ekranu korisničkog interfejsa.

- Ako nije, možete odmah pročištit zrak.
- Ako jeste, pobrinite se da je prostorija u kojoj želite pročišćavati zrak dovoljno prozračena. **Razlog:** u slučaju kvara rashladno sredstvo može procuriti u vodeni krug, a zatim dospjeti u prostoriju prilikom pročišćavanja zraka iz emitera toplote ili kolektora.

### 3 O sistemu

U ovisnosti od rasporeda sistema, sistem može:

- Grijati prostor
- Hladiti prostor
- Proizvesti toplu vodu za domaćinstvo



#### INFORMACIJA

Unutrašnje jedinice DX imaju dva režima rada: grijanje i hlađenje.

U slučaju podnih unutrašnjih jedinica:


- Hlađenje je dozvoljeno samo uz podno grijanje i dvozonski komplet.
- U režimu hlađenja podešenu vrijednost kruga podnog grijanja ne možete postaviti na temperaturu nižu od 18°C.
- Hlađenje pomoću ventilatorskog konvektora ili radijatora nije dozvoljeno.



#### INFORMACIJA

Ako je ugrađeno podno grijanje, u režimu hlađenja može se osigurati samo blago rashlađivanje. Pravo hlađenje tada NIJE dozvoljeno.

#### 3.1 Komponente u tipičnom rasporedu sistema

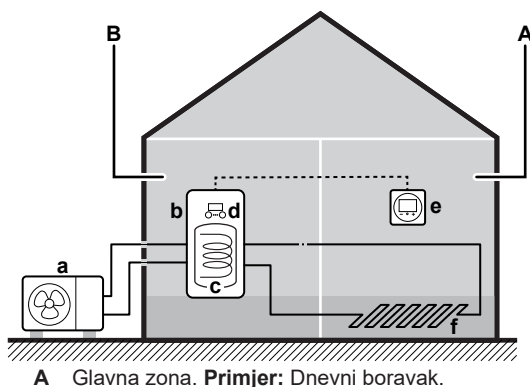

- B** Tehnička prostorija. **Primjer:** Garaža.  
**a** Toplotna pumpa vanjske jedinice  
**b** Unutrašnja jedinica toplotne pumpe  
**c** Rezervoar tople vode (TVD) za domaćinstvo  
**d** Korisnički interfejs unutarnje jedinice  
**e** Namjenski interfejs Human Comfort (BRC1HH, koristi se kao termostat sobne temperature)  
**f** Podno grijanje, radijatori ili ventilatorski konvektori

### 4 Brzi vodič

#### 4.1 Nivo korisničke dozvole

Količina informacija koju možete čitati i uređivati u strukturi menija ovisi o nivou vaše korisničke dozvole:

- Korisnik: Standardni režim
- Napredni korisnik: Možete da čitate i uređujete više informacija

##### Promjena nivoa korisničke dozvole

|   |                                                          |   |
|---|----------------------------------------------------------|---|
| 1 | Idite na [B]: Korisnički profil.                         |   |
| 2 | Unesite odgovarajući pin kod za nivo dozvole korisnika.  | — |
|   | ▪ Pregledajte listu cifara i promijenite odabranu cifru. |   |
|   | ▪ Potvrdite cifru da biste prešli na sljedeću cifru.     |   |
|   | ▪ ILI pomaknite kursor s lijeva na desno.                |   |
|   | ▪ Potvrdite pin kod i nastavite.                         |   |

##### Pin kod korisnika

Pin kod Korisnik je **0000**.



##### Pin kod naprednog korisnika

Pin kod Napredni korisnik je **1234**. Dodatne stavke menija za korisnika su sada vidljive.



## 4.2 Grijanje/hlađenje prostora

Za UKLJUČIVANJE ili ISKLJUČIVANJE grijanja/hlađenja prostora



### INFORMACIJA

Unutrašnje jedinice DX imaju dva režima rada: grijanje i hlađenje.

U slučaju podnih unutrašnjih jedinica:

- Hlađenje je dozvoljeno samo uz podno grijanje i dvozonski komplet.
- U režimu hlađenja podešenu vrijednost kruga podnog grijanja ne možete postaviti na temperaturu nižu od 18°C.
- Hlađenje pomoću ventilatorskog konvektora ili radijatora nije dozvoljeno.



### OBAVJEŠTENJE

**Zaštita prostorije od smrzavanja.** Čak i ako ISKLJUČITE grijanje/hlađenje prostora ([C.2]: Rad > Grijanje/hlađenje prostora), zaštita prostorije od smrzavanja – ako je omogućena – i dalje se može aktivirati. Međutim, pri kontroli temperature odlazne vode i kontroli putem vanjskog termostata sobne temperature zaštita NIJE zagarantovana.

|   |                                                   |  |
|---|---------------------------------------------------|--|
| 1 | Idite na [C.2]: Rad > Grijanje/hlađenje prostora. |  |
|   |                                                   |  |
| 2 | Postavite rad na Uključeno ili Isključeno.        |  |

### Promjena željene temperature u prostoriji

Tokom kontrole sobne temperature možete koristiti ekran s podešenom vrijednosti sobne temperature za očitavanje i podešavanje sobne temperature.

|   |                                                            |  |
|---|------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Idite na [1]: Prostorija.                                  |  |
|   |                                                            |  |
| 2 | Podesite željenu sobnu temperaturu.                        |  |
|   |                                                            |  |
|   | a Stvarna sobna temperatura<br>b Željena sobna temperatura |  |

### Promjena željene temperature odlazne vode

Možete koristiti ekran s podešenom vrijednosti temperature odlazne vode za očitavanje i podešavanje željene temperature odlazne vode.

|   |                                                                          |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Idite na [2]: Glavna zona.                                               |  |
|   |                                                                          |  |
| 2 | Podesite željenu temperaturu odlazne vode.                               |  |
|   |                                                                          |  |
|   | a Stvarna temperatura odlazne vode<br>b Željena temperatura odlazne vode |  |

### Za promjenu krive zavisne od vremenskih uslova za zone grijanja/hlađenja

1 Idite na odgovarajuću zonu:


| Zona                   | Idite na...                              |
|------------------------|------------------------------------------|
| Glavna zona – grijanje | [2.5] Glavna zona > VZ krivulja grijanja |
| Glavna zona – hlađenje | [2.6] Glavna zona > VZ krivulja hlađenja |

2 Promijenite krivu zavisnu od vremenskih uslova.


Postoje dvije vrste VZ krivih: **kriva s nagibom i ofsetom** (zadana) i **kriva sa dvije tačke**. Ako je potrebno, možete promijeniti tip u [2.E] Glavna zona > Tip VZ krivulje. Način podešavanja krive zavisni od vrste.

### Krivulja pomičnog nagiba

**Nagib.** Kada se nagib promijeni, nova željena temperatura na X1 je nejednako viša od željene temperature na X2.

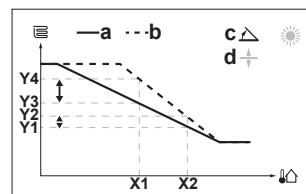

**Ofset.** Kada se pomak promijeni, nova željena temperatura na X1 je jednako viša od željene temperature na X2.

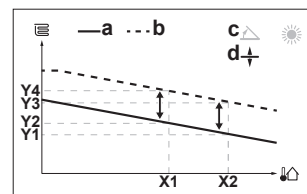


- X1, X2 Vanjska ambijentalna temperatura  
Y1~Y4 Željena temperatura odlazne vode  
a VZ kriva prije promjena  
b VZ kriva nakon promjena  
c Nagib  
d Pomak

| Moguće radnje na ovom ekranu |                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Odabir nagiba ili pomaka.                                                                                      |
|                              | Povećanje ili umanjeње nagiba/pomaka.                                                                          |
|                              | Kada je odabran nagib: postavljanje nagiba i prelazak na pomak.<br>Kada je odabran pomak: postavljanje pomaka. |
|                              | Potvrda promjene i povratak u podmenije.                                                                       |

## 5 Rad

### Krivulja sa 2 tačke

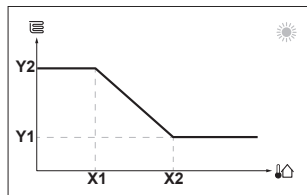

X1, X2 Vanjska ambijentalna temperatura  
Y1, Y2 Željena temperatura odlazne vode

#### Moguće radnje na ovom ekranu

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| ☉...○ | Prolazak kroz temperature.      |
| ○...☉ | Promijena temperature.          |
| ○...☞ | Idite na sljedeću temperaturu.  |
| ☞...○ | Potvrdite promjene i nastavite. |

### Više informacija

Za više informacija pogledajte i:

- "5.4 UKLJUČIVANJE ili ISKLJUČIVANJE rada" [▶ 11]
- "5.6 Upravljanje grijanjem/hlađenjem prostora" [▶ 11]
- "5.8 Ekran rasporeda: Primjer" [▶ 15]
- "5.9 Krivulja ovisna od vremenskih prilika" [▶ 16]
- Referentni vodič za korisnika

## 4.3 Topla voda za domaćinstvo

### Za UKLJUČIVANJE ili ISKLJUČIVANJE rada grijanja rezervoara



#### OBAVJEŠTENJE

**Režim dezinfekcije.** Čak i ako ISKLJUČITE grijanje rezervoara ([C.3]: Rad > Rezervoar), režim dezinfekcije će ostati aktivan. Međutim, ako ga ISKLJUČITE dok je dezinfekcija pokrenuta, javlja se greška AH-00.

|   |                                            |       |
|---|--------------------------------------------|-------|
| 1 | Idite na [C.3]: Rad > Rezervoar.           | ☞...○ |
|   |                                            |       |
| 2 | Postavite rad na Uključeno ili Isključeno. | ○...☉ |

### Da bi ste promijenili zadane vrijednosti temperature rezervoara

U Samo ponovno zagrijavanje režimu, možete koristiti ekran zadane temperature rezervoara za očitavanje i podešavanje temperature tople vode za domaćinstvo.

|   |                                                                                                            |       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | Idite na [5]: Rezervoar.                                                                                   | ☞...○ |
|   |                                                                                                            |       |
| 2 | Podesite temperaturu tople vode za domaćinstvo.                                                            | ○...☉ |
|   | <p>a Stvarna temperatura tople vode za domaćinstvo<br/>b Željena temperatura tople vode za domaćinstvo</p> |       |

U drugim režimima možete samo da vidite ekran podešene vrijednosti, ali ne i da je mijenjate. Umjesto toga, možete izmijeniti postavke za Zadana vrijednost komfora [5.2], Zadana eko vrijednost [5.3] i Zadana vrijednost ponovnog zagrijavanja [5.4].



#### INFORMACIJA

U situacijama kada se očekuje vrlo niska potrošnja vode ili nikakva potrošnja vode, zadana temperatura rezervoara od ≤45°C može rezultirati hladnijim temperaturama tople vode za domaćinstvo od očekivanih kada se koristi Samo ponovno zagrijavanje režim rada. U takvim situacijama preporučuje se prebacivanje na jedan od sljedećih režima rada:

- Samo raspored
- Raspored + ponovno zagrijavanje

### Više informacija

Za više informacija pogledajte i:

- "5.4 UKLJUČIVANJE ili ISKLJUČIVANJE rada" [▶ 11]
- "5.7 Regulacija tople vode za domaćinstvo" [▶ 12]
- "5.8 Ekran rasporeda: Primjer" [▶ 15]
- Referentni vodič za korisnika

## 5 Rad



#### INFORMACIJA


Unutrašnje jedinice DX imaju dva režima rada: grijanje i hlađenje.

U slučaju podnih unutrašnjih jedinica:

- Hlađenje je dozvoljeno samo uz podno grijanje i dvozonski komplet.
- U režimu hlađenja podešenu vrijednost kruga podnog grijanja ne možete postaviti na temperaturu nižu od 18°C.
- Hlađenje pomoću ventilatorskog konvektora ili radijatora nije dozvoljeno.

## 5.1 Korisnički interfejs: Pregled

Korisnički interfejs ima sljedeće komponente:

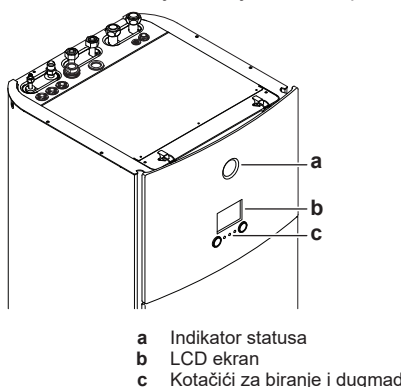

### Indikator statusa

LED-ovi indikatora statusa svijetle ili trepere kako bi prikazali način rada jedinice.

| LED                | Režim       | Opis                                                                                                  |
|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Treperi plavo      | Pripravnost | Jedinica nije u funkciji.                                                                             |
| Kontinuirano plavo | Rad         | Jedinica je u funkciji.                                                                               |
| Treperi crveno     | Kvar        | Pojavio se kvar.<br>Pogledajte "8.1 Prikaz teksta pomoći u slučaju kvara" [▶ 21] za više informacija. |


### LCD ekran

LCD ekran ima funkciju mirovanja. Nakon 15 minuta bez interakcije s korisničkim interfejsom ekran se zatamnjuje. Pritiskanje bilo kojeg dugmeta ili okretanje bilo kojeg kotačića za biranje aktivira ekran.

### Kotačići za biranje i dugmad


Koristite kotačiće za biranje i dugmad:

- Za kretanje kroz ekrane, menije i postavke LCD ekrana
- Za postavljanje vrijednosti

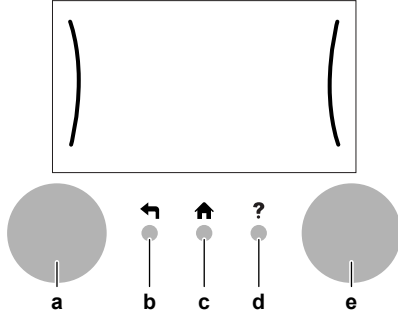

| Stavka                             | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b> Lijevi kotačić za biranje | <p>LCD prikazuje luk na lijevoj strani ekrana kada možete koristiti lijevi kotačić za biranje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ : Okrenite, zatim pritisnite lijevi kotačić za biranje. Krećite se kroz strukturu menija.</li> <li>▪ : Okrenite lijevi kotačić za biranje. Odaberite stavku menija.</li> <li>▪ : Pritisne lijevi kotačić za biranje. Potvrdite svoj izbor ili idite na podmeni.</li> </ul>                                                                    |
| <b>b</b> Dugme za povratak         | : Pritisnite za povratak 1 korak unazad u strukturi menija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>c</b> Dugme za početnu stranicu | : Pritisnite za povratak na početni ekran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>d</b> Dugme za pomoć            | : Pritisnite za prikaz teksta pomoći koji se odnosi na trenutnu stranicu (ako je dostupan).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>e</b> Desni kotačić za biranje  | <p>LCD prikazuje luk na desnoj strani ekrana kada možete koristiti desni kotačić za biranje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ : Okrenite, zatim pritisnite desni kotačić za biranje. Promijenite vrijednost ili postavku prikazanu na desnoj strani ekrana.</li> <li>▪ : Okrenite desni kotačić za biranje. Krećite se kroz moguće vrijednosti i postavke.</li> <li>▪ : Pritisne desni kotačić za biranje. Potvrdite svoj izbor i idite na sljedeću stavku menija.</li> </ul> |

## 5.2 Struktura menija: Pregled korisničkih postavki

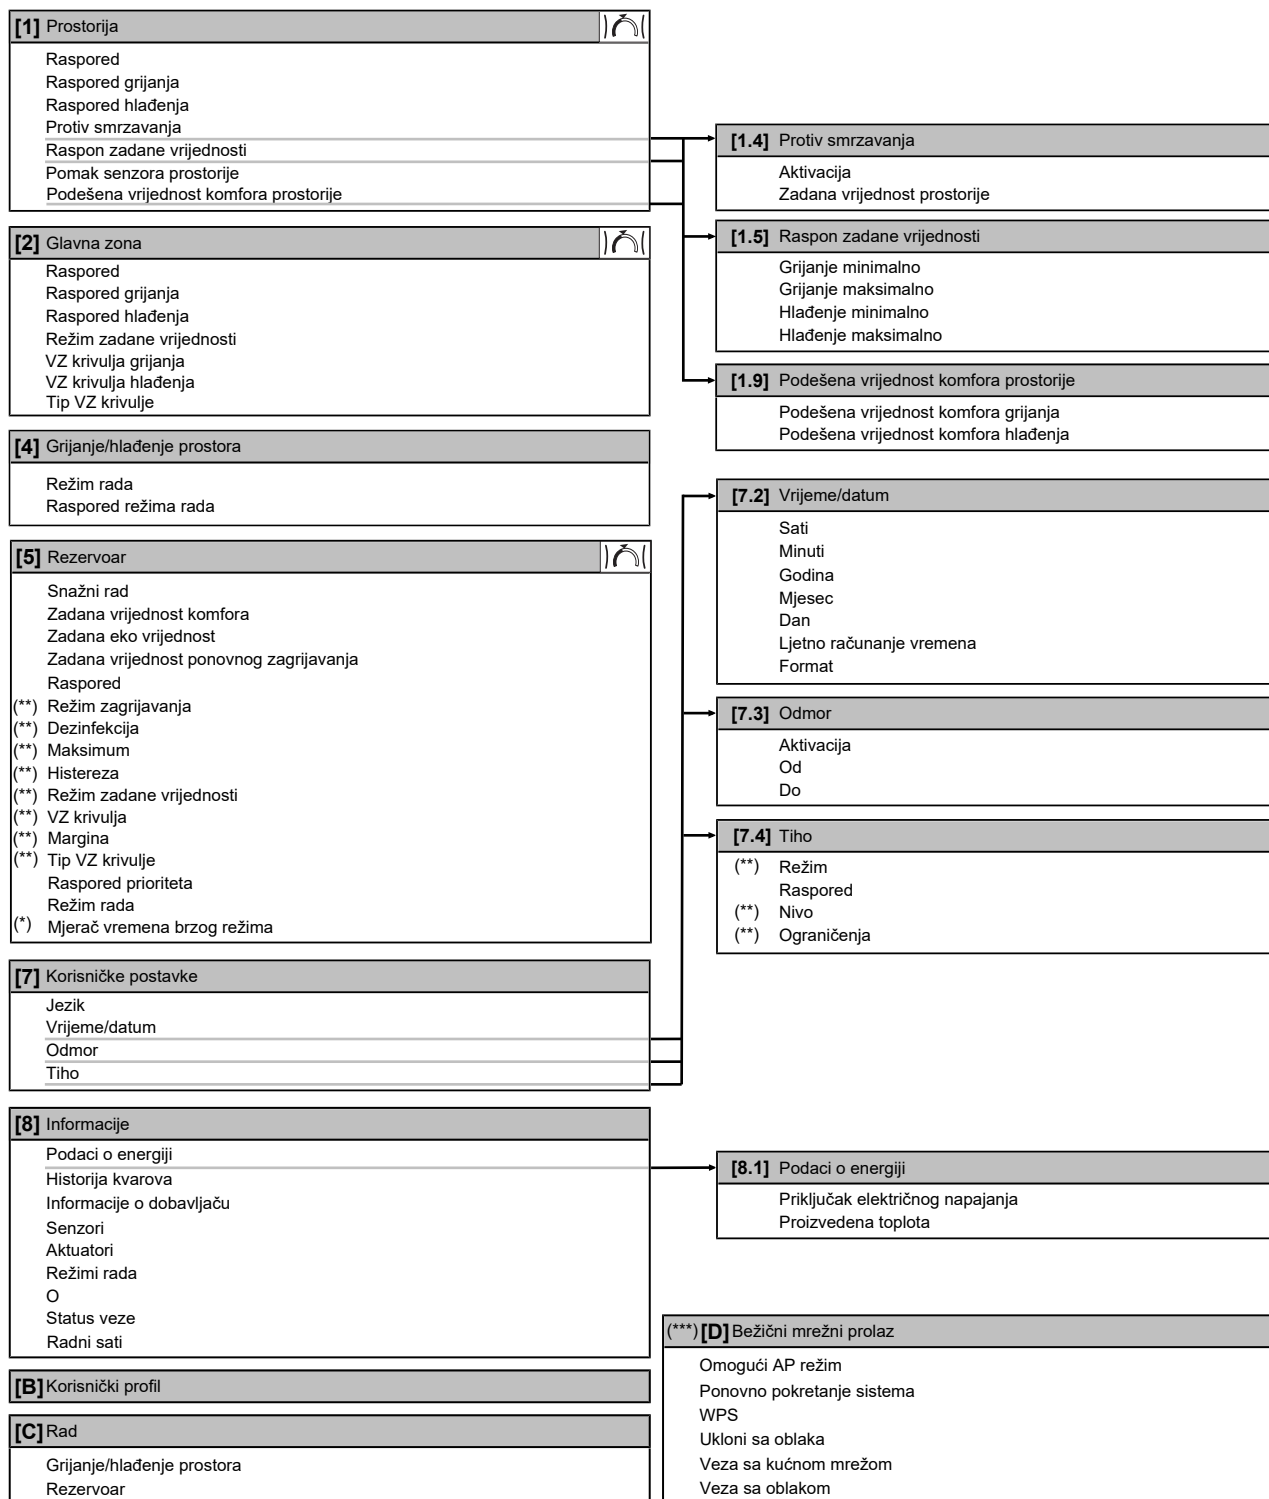

Ekran zadane vrijednosti

(\*) Primjenjivo samo kada je način rada rezervoara Brzi

(\*\*) Dostupno samo instalaterima


(\*\*\*) Primjenjivo samo kada je instaliran WLAN

**INFORMACIJA**

Ovisno o odabranim postavkama instalatera i vrsti jedinice, postavke će biti vidljive/nevidljive.

### 5.3 Mogući ekrani: Pregled


Najčešći su sljedeći ekrani:

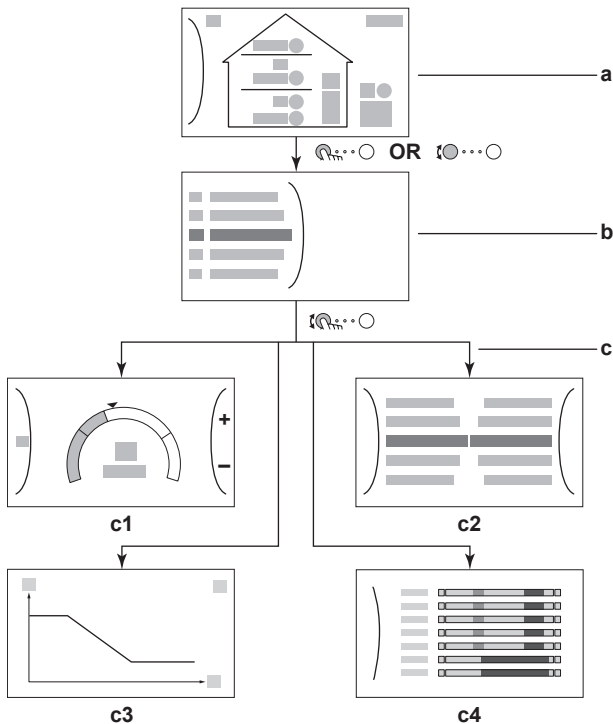

- a Početni ekran  
b Ekran glavnog menija  
c Ekran nižeg nivoa:  
c1: Ekran zadane vrijednosti  
c2: Detaljan ekran sa vrijednostima  
c3: Ekran sa krivuljom ovisnom od vremenskih prilika  
c4: Ekran sa rasporedom

#### 5.3.1 Početni ekran

Pritisnite dugme za povratak na početni ekran. Možete vidjeti pregled konfiguracije jedinice i temperature prostorije i zadane vrijednosti. Na početnom ekranu su vidljivi samo simboli koji se primjenjuju na vašu konfiguraciju.

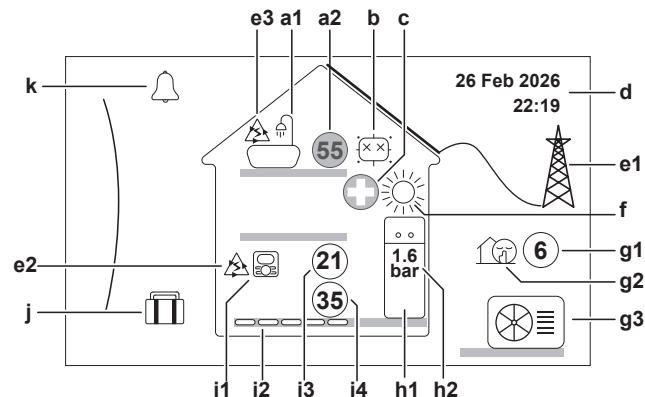

#### Moguće radnje na ovom ekranu

|   |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
|   | Prolazak kroz listu glavnog menija.           |
|   | Idite na ekran glavnog menija.                |
| ? | Omogućiti/onemogućiti navigaciju sa putanjom. |


| Stavka | Opis                                            |
|--------|-------------------------------------------------|
| a      | <b>Topla voda za domaćinstvo</b>                |
| a1     | Topla voda za domaćinstvo                       |
| a2     | Izmjerena temperatura rezervoara <sup>(a)</sup> |

| Stavka | Opis                                                                                                                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b      | <b>Dezinfekcija / Snažno</b>                                                                                                                                                                           |
|        | Aktivan je režim Dezinfekcija                                                                                                                                                                          |
|        | Aktivan je režim rada Snažno                                                                                                                                                                           |
| c      | <b>Hitan slučaj</b>                                                                                                                                                                                    |
|        | Kvar toplotne pumpe i rad sistema u režimu Hitan slučaj ili je toplotna pumpa prinudno isključena.                                                                                                     |
| d      | <b>Trenutni datum i vrijeme</b>                                                                                                                                                                        |
| e      | <b>Pametna energija</b>                                                                                                                                                                                |
| e1     | Pametna energija je dostupna putem solarnih panela ili pametne mreže.                                                                                                                                  |
| e2     | Pametna energija se trenutno koristi za grijanje prostora.                                                                                                                                             |
| e3     | Pametna energija se trenutno koristi za toplu vodu za domaćinstvo.                                                                                                                                     |
| f      | <b>Režim grijanja/hlađenja prostora</b>                                                                                                                                                                |
|        | Hlađenje                                                                                                                                                                                               |
|        | Grijanje                                                                                                                                                                                               |
| g      | <b>Vanjski / tihi režim</b>                                                                                                                                                                            |
| g1     | Izmjerena vanjska temperatura <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                           |
| g2     | Aktivan je režim Tiho                                                                                                                                                                                  |
| g3     | Vanjska jedinica                                                                                                                                                                                       |
| h      | <b>Unutarnja jedinica / rezervoar tople vode za domaćinstvo</b>                                                                                                                                        |
| h1     | Podna unutrašnja jedinica s ugrađenim rezervoarom                                                                                                                                                      |
| h2     | Pritisak vode                                                                                                                                                                                          |
| i      | <b>Glavna zona</b>                                                                                                                                                                                     |
| i1     | <b>Tip ugrađenog sobnog termostata:</b>                                                                                                                                                                |
|        | Rad jedinice određuje se na osnovu ambijentalne temperature koju mjeri namjenski interfejs Human Comfort (BRC1HHDA, koristi se kao termostat sobne temperature).                                       |
|        | Rad jedinice određuje vanjski termostat sobne temperature (žični ili bežični).                                                                                                                         |
| —      | Nema ugrađenog ili podešenog termostata sobne temperature. Rad jedinice se određuje na osnovu temperature odlazne vode, bez obzira na stvarnu sobnu temperaturu i/ili potrebu za grijanjem prostorije. |
| i2     | <b>Tip ugrađenog emitera toplote:</b>                                                                                                                                                                  |
|        | Podno grijanje                                                                                                                                                                                         |
|        | Ventilatorska izmjenjivačka jedinica                                                                                                                                                                   |
|        | Radijator                                                                                                                                                                                              |
| i3     | Mjerena sobna temperatura <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                               |
| i4     | Podešena vrijednost temperature odlazne vode <sup>(a)</sup>                                                                                                                                            |
| j      | <b>Režim Odmor</b>                                                                                                                                                                                     |
|        | Aktivan je režim Odmor                                                                                                                                                                                 |
| k      | <b>Kvar</b>                                                                                                                                                                                            |
|        | Pojavio se kvar.                                                                                                                                                                                       |
|        | Pogledajte "8.1 Prikaz teksta pomoći u slučaju kvara" [p 21] za više informacija.                                                                                                                      |

<sup>(a)</sup> Ako odgovarajuća operacija (na primjer: grijanje prostora) nije aktivna, krug je zasivljen.

### 5.3.2 Ekran glavnog menija

Počevši od početnog ekrana, pritisnite ( ) ili okrenite ( ) lijevi kotačić za biranje da otvorite ekran glavnog menija. Iz glavnog menija možete pristupiti različitim ekranima zadane vrijednosti i podmenijima.

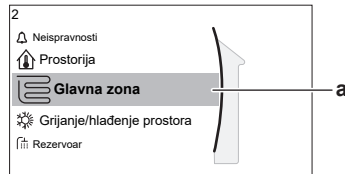

a Odabrani podmeni

| Moguće radnje na ovom ekranu |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
|                              | Prolazak kroz listu.                      |
|                              | Ulazak u podmeni.                         |
| ?                            | Omogući/onemogući navigaciju sa putanjom. |

| Podmeni                         | Opis                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [0]  ili  Neispravnosti         | <b>Ograničenje:</b> Prikazuje se samo ako se pojavi kvar.<br>Pogledajte "8.1 Prikaz teksta pomoći u slučaju kvara" [▶ 21] za više informacija.                                                           |
| [1]  Prostorija                 | <b>Ograničenje:</b> Prikazuje se samo ako namjenski interfejs Human Comfort (BRC1HHDA, koristi se kao termostatsobne temperature) upravlja unutrašnjom jedinicom.<br>Postavite temperaturu u prostoriji. |
| [2]  Glavna zona                | Prikazuje odgovarajući simbol za vrstu emitera u glavnoj zoni.<br>Postavite temperaturu odlazne vode za glavnu zonu.                                                                                     |
| [4]  Grijanje/hlađenje prostora | Prikazuje odgovarajući simbol vaše jedinice.<br>Postavite jedinicu u režim grijanja ili režim hlađenja.                                                                                                  |
| [5]  Rezervoar                  | Postavlja temperaturu rezervoara tople vode za domaćinstvo.                                                                                                                                              |
| [7]  Korisničke postavke        | Omogućava pristup postavkama korisnika kao što su režim odmor i tihi režim.                                                                                                                              |
| [8]  Informacije                | Prikazuje podatke i informacije o unutarnjoj jedinici.                                                                                                                                                   |
| [9]  Postavke instalatera       | <b>Ograničenje:</b> Samo za instalatera.<br>Omogućava pristup naprednim postavkama.                                                                                                                      |
| [A]  Puštanje u rad             | <b>Ograničenje:</b> Samo za instalatera.<br>Izvršite testove i održavanje.                                                                                                                               |
| [B]  Korisnički profil          | Promijenite profil aktivnog korisnika.                                                                                                                                                                   |
| [C]  Rad                        | Uključite ili isključite funkciju grijanja/hlađenja i pripremu tople vode za domaćinstvo.                                                                                                                |
| [D]  Bežični mrežni prolaz      | <b>Ograničenje:</b> Prikazuje se samo ako je instaliran bežični LAN (WLAN).<br>Sadrži postavke potrebne za konfiguriranje aplikacije ONECTA.                                                             |

### 5.3.3 Ekran zadane vrijednosti


Ekran zadane vrijednosti se prikazuje za ekrane koji opisuju komponente sistema kojima je potrebna zadana vrijednosti.

#### Primjeri


[1] Ekran sobne temperature




[2] Ekran glavne zone

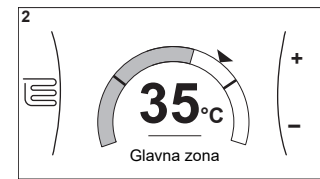

[5] Ekran temperature rezervoara

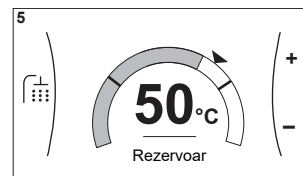

#### Objašnjenje




| Moguće radnje na ovom ekranu |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                              | Prolazak kroz listu podmenija.                         |
|                              | Odlazak na podmeni.                                    |
|                              | Podešavanje i automatska primjena željene temperature. |

| Stavka                             | Opis                                                                           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ograničenje minimalne temperature  | a1 Popravljeno od strane jedinice                                              |
|                                    | a2 Ograničeno od strane instalatera                                            |
| Ograničenje maksimalne temperature | b1 Popravljeno od strane jedinice                                              |
|                                    | b2 Ograničeno od strane instalatera                                            |
| Trenutna temperatura               | c Izmjereno od strane jedinice                                                 |
| Željena temperatura                | d Okrenite desni kotačić da povećate/smanjite.                                 |
| Podmeni                            | e Okrenite ili pritisnite lijevi kotačić za biranje da biste otišli u podmeni. |

### 5.3.4 Detaljan ekran sa vrijednostima

#### Primjer:

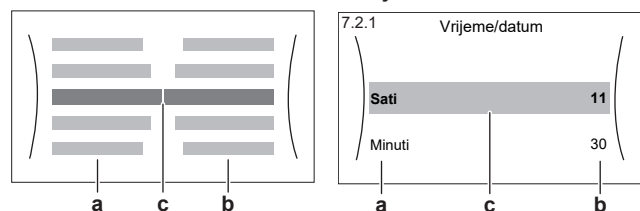

- a Postavke  
b Vrijednosti  
c Odabrana postavka i vrijednost


| Moguće radnje na ovom ekranu |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
|                              | Prolazak kroz listu postavki.   |
|                              | Mijenjanje vrijednosti.         |
|                              | Idite na sljedeću postavku.     |
|                              | Potvrdite promjene i nastavite. |

## 5.4 UKLJUČIVANJE ili ISKLJUČIVANJE rada


### 5.4.1 Vizuelna indikacija

Određene funkcionalnosti jedinice mogu se posebno omogućiti ili onemogućiti. Ako je funkcija onemogućena, odgovarajuća ikona temperature na početnom ekranu će biti zasivljena.

#### Grijanje/hlađenje prostora

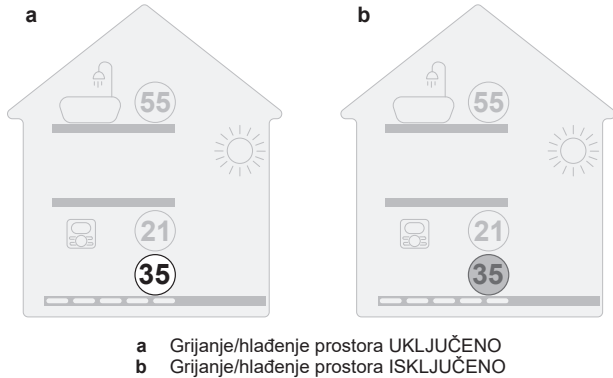

#### Grijanje rezervoara

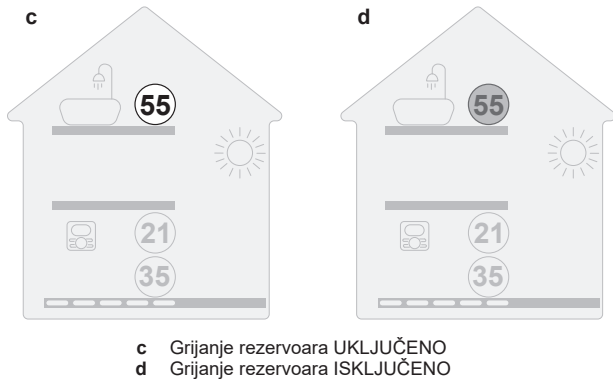

### 5.4.2 Da UKLJUČITE ili ISKLJUČITE

#### Grijanje/hlađenje prostora



#### OBAVJEŠTENJE

**Zaštita prostorije od smrzavanja.** Čak i ako ISKLJUČITE grijanje/hlađenje prostora ([C.2]: Rad > Grijanje/hlađenje prostora), zaštita prostorije od smrzavanja – ako je omogućena – i dalje se može aktivirati. Međutim, pri kontroli temperature odlazne vode i kontroli putem vanjskog termostata sobne temperature zaštita NIJE zagarantovana.

|   |                                                   |  |
|---|---------------------------------------------------|--|
| 1 | Idite na [C.2]: Rad > Grijanje/hlađenje prostora. |  |
|   |                                                   |  |
| 2 | Postavite rad na Uključeno ili Isključeno.        |  |

#### Rad grijanja rezervoara



#### OBAVJEŠTENJE

**Režim dezinfekcije.** Čak i ako ISKLJUČITE grijanje rezervoara ([C.3]: Rad > Rezervoar), režim dezinfekcije će ostati aktivan. Međutim, ako ga ISKLJUČITE dok je dezinfekcija pokrenuta, javlja se AH greška.

|   |                                            |  |
|---|--------------------------------------------|--|
| 1 | Idite na [C.3]: Rad > Rezervoar.           |  |
|   |                                            |  |
| 2 | Postavite rad na Uključeno ili Isključeno. |  |

## 5.5 Informacije koje je moguće pročitati

#### Da pročitate informacije

|   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| 1 | Idite na [8]: Informacije. |  |
|---|----------------------------|--|

#### Informacije koje je moguće čitati

| U meniju...                    | Možete pročitati...                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| [8.1] Podaci o energiji        | Proizvedena energija i potrošena električna energija                                       |
| [8.2] Historija kvarova        | Istoriju kvarova                                                                           |
| [8.3] Informacije o dobavljaču | Broj za kontakt/pomoć                                                                      |
| [8.4] Senzori                  | Sobna temperatura, vanjska temperatura, temperatura izlazne vode,...                       |
| [8.5] Aktuatori                | Status/režim svakog aktuatora<br><b>Primjer:</b> Uključivanje/isključivanje jedinice pumpe |
| [8.6] Režimi rada              | Trenutni režimi rada<br><b>Primjer:</b> Režim Odmrzavanje/povrat ulja                      |
| [8.7] 0                        | Informacije o verziji sistema                                                              |
| [8.8] Status veze              | Informacije o statusu veze jedinice, sobnog termostata i WLAN-a                            |
| [8.9] Radni sati               | Sati rada određenih komponenti sistema                                                     |

## 5.6 Upravljanje grijanjem/hlađenjem prostora

### 5.6.1 Postavljanje Režim rada



#### INFORMACIJA

- Istovremeno hlađenje i grijanje prostora nije moguće.
- Kada povezani klima-uređaj radi u režimu hlađenja, grijanje prostora i priprema tople vode za domaćinstvo mogu biti privremeno nedostupni.
- Kada povezani klima-uređaj radi u režimu grijanja, hlađenje prostora nije moguće.
- Kada traženi režim rada ponovo postane dostupan, jedinica će automatski nastaviti s radom.

#### O režimima grijanja/hlađenja prostora

Ako se doda komplet za miješanje, vaša jedinica može biti model za grijanje ili model za grijanje/hlađenje:

- Ako je vaša jedinica model za grijanje, može grijati prostor.
- Ako je vaša jedinica model za grijanje/hlađenje, može i grijati i hladiti prostor. Morate odrediti koji režim rada sistem treba koristiti.

Da biste odredili koji režim rada sistem treba koristiti, možete:

| Možete...                                       | Lokacija      |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Provjerite koji se režim rada trenutno koristi. | Početni ekran |

## 5 Rad

| Možete...                                                     | Lokacija    |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Trajno postavite režim grijanja/hlađenja prostora.            | Glavni meni |
| Ograničite automatsko prebacivanje prema mjesečnom rasporedu. |             |

### Da biste provjerili koji se režim rada sistem trenutno koristi

Režim rada prikazan je na početnom ekranu:

- Kada je jedinica u režimu grijanja, prikazuje se ikona ☀️.
- Kada je jedinica u režimu hlađenja, prikazuje se ikona ❄️.

Indikator statusa pokazuje da li jedinica trenutno radi:

- Kada jedinica ne radi, indikator statusa pulsirat će plavom bojom otprilike svakih 5 sekundi.
- Dok jedinica radi, indikator statusa neprekidno će svijetliti plavom bojom.

### Za postavljanje režima rada

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | Idite na [4.1]: Grijanje/hlađenje prostora > Režim rada                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 🏠⋯○ |
| 2 | Odaberite jednu od opcija u nastavku: <ul style="list-style-type: none"> <li>Grijanje: Samo režim grijanja</li> <li>Hlađenje: Samo režim hlađenja</li> <li>Automatski: Režim rada automatski se prebacuje između grijanja i hlađenja u zavisnosti od vanjske temperature. Ograničeno po mjesecu u skladu s Raspored režima rada [4.2].</li> </ul> | 🏠⋯○ |


### Za ograničavanje automatskog prebacivanja u skladu s rasporedom

Uslovi: Postavili ste režim rada na Automatski.

|   |                                                                                                                                                                                               |     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | Idite na [4.2]: Grijanje/hlađenje prostora > Raspored režima rada.                                                                                                                            | 🏠⋯○ |
| 2 | Odaberite mjesec.                                                                                                                                                                             | 🏠⋯○ |
| 3 | Odaberite jednu opciju za svaki mjesec: <ul style="list-style-type: none"> <li>Reverzibilno: Nije ograničeno</li> <li>Samo grijanje: Ograničeno</li> <li>Samo hlađenje: Ograničeno</li> </ul> | ○⋯🏠 |
| 4 | Potvrdite promjene.                                                                                                                                                                           | 🏠⋯○ |

## 5.6.2 Promjena željene temperature u prostoriji

Tokom kontrole sobne temperature možete koristiti ekran s podešenom vrijednosti sobne temperature za očitavanje i podešavanje sobne temperature.
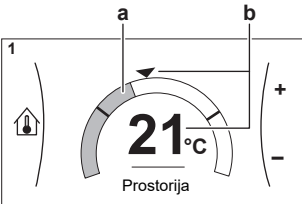
|   |                                                                                                                                                                                                         |     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | Idite na [1]: Prostorija.                                                                                                                                                                               | 🏠⋯○ |
| 2 | Podesite željenu sobnu temperaturu. <div>  <p>a Stvarna sobna temperatura<br/>b Željena sobna temperatura</p> </div> | ○⋯🏠 |

### Ako je aktiviran rad prema rasporedu, nakon promjene željene sobne temperature

- Temperatura će ostati nepromijenjena sve dok se ne izvrši neka radnja prema rasporedu.

- Željena sobna temperatura vratit će se na vrijednost određenu rasporedom svaki put kada se izvrši neka radnja prema rasporedu.

Rad prema rasporedu možete izbjeći tako što ćete ga (privremeno) isključiti.

### Za isključivanje rada prema rasporedu sobne temperature

|   |                                        |     |
|---|----------------------------------------|-----|
| 1 | Idite na [1.1]: Prostorija > Raspored. | 🏠⋯○ |
| 2 | Odaberite Ne.                          | 🏠⋯○ |



## 5.6.3 Promjena željene temperature odlazne vode



### INFORMACIJA

Odlazna voda je voda koja se šalje na emitere toplote. Željenu temperaturu odlazne vode postavlja vaš instalater u skladu s vrstom emitera toplote. Postavke temperature odlazne vode prilagođavajte samo u slučaju problema.

Možete koristiti ekran s podešenom vrijednosti temperature odlazne vode za očitavanje i podešavanje željene temperature odlazne vode.
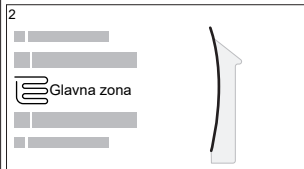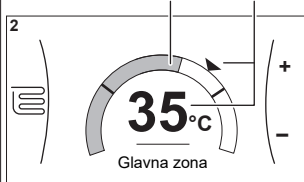
|   |                                                                                                                                                                                                                              |     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | Idite na [2]: Glavna zona. <div>  </div>                                                                                                   | 🏠⋯○ |
| 2 | Podesite željenu temperaturu odlazne vode. <div>  <p>a Stvarna temperatura odlazne vode<br/>b Željena temperatura odlazne vode</p> </div> | ○⋯🏠 |

## 5.7 Regulacija tople vode za domaćinstvo



### INFORMACIJA


Pri istovremenom radu raspoloživi kapacitet grijanja dijeli se u skladu s radnim uslovima i potrebama sistema.

Zbog toga se učinak zagrijavanja tople vode za domaćinstvo i grijanja prostora može privremeno smanjiti, a rezervni grijač može se uključiti radi podrške sistemu. Normalno je da se rezervni grijač uključi radi podrške radu sistema.

### 5.7.1 Režim Ponovno zagrijavanje

U režimu ponovnog zagrijavanja, rezervoar TVD se kontinuirano zagrijava do temperature prikazane na početnom ekranu (primjer: 50°C) kada temperatura padne ispod određene vrijednosti.

Primjer:

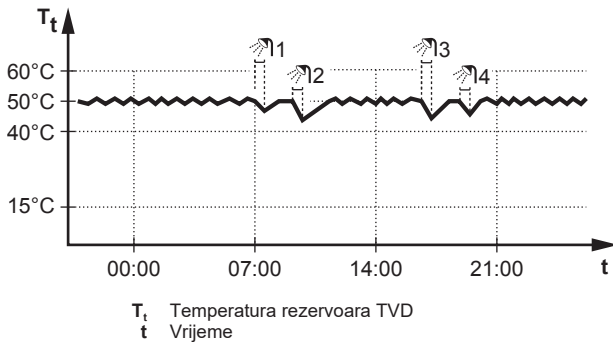

#### INFORMACIJA

Rizik od nedovoljnog kapaciteta za grijanje prostora / klimatizaciju zbog rada rezervoara tople vode za domaćinstvo: ako rezervoar tople vode za domaćinstvo često radi, pri odabiru sljedećih opcija dolaziti će do čestih i dugotrajnih prekida grijanja/hlađenja prostora i grijanja/hlađenja pomoću klima-uređaja:

Rezervoar > Režim zagrijavanja > Samo ponovno zagrijavanje.



#### INFORMACIJA

Kada je Raspored prioriteta postavljen na TVD (pogledajte "5.10 Raspored prioriteta" ► 18) i režim rezervoara TVD se istovremeno ponovno zagrijava, rizik od problema udobnosti su značajni. Pri čestom ponovnom zagrijavanju rad grijanja/hlađenja klimatizacijom redovno se prekida.



#### INFORMACIJA

Primjena histereze (iznos pada temperature koji će pokrenuti zagrijavanje) može varirati ovisno o tome da li je ciljna temperatura unutar radnog opsega vanjske jedinice. Molimo konsultujte se sa instalaterom.



#### INFORMACIJA

U situacijama kada se očekuje vrlo niska potrošnja vode ili nikakva potrošnja vode, Samo ponovno zagrijavanje režim rada može rezultirati hladnijim temperaturama tople vode za domaćinstvo od očekivanih. U takvim situacijama preporučuje se prebacivanje na jedan od sljedećih režima rada:

- Samo raspored
- Raspored + ponovno zagrijavanje

#### Da bi ste promjenili zadane vrijednosti temperature rezervoara

U Samo ponovno zagrijavanje režimu, možete koristiti ekan zadane temperature rezervoara za očitavanje i podešavanje temperature tople vode za domaćinstvo.

|   |                                                                                                    |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Idite na [5]: Rezervoar.                                                                           |  |
| 5 |                                                                                                    |  |
| 2 | Podesite temperaturu tople vode za domaćinstvo.                                                    |  |
| 5 |                                                                                                    |  |
|   | a Stvarna temperatura tople vode za domaćinstvo<br>b Željena temperatura tople vode za domaćinstvo |  |

U drugim režimima možete samo da vidite ekran podešene vrijednosti, ali ne i da je mijenjate. Umjesto toga, možete izmijeniti postavke za Zadana vrijednost komfora [5.2], Zadana eko vrijednost [5.3] i Zadana vrijednost ponovnog zagrijavanja [5.4].



#### INFORMACIJA


U situacijama kada se očekuje vrlo niska potrošnja vode ili nikakva potrošnja vode, zadana temperatura rezervoara od ≤45°C može rezultirati hladnijim temperaturama tople vode za domaćinstvo od očekivanih kada se koristi Samo ponovno zagrijavanje režim rada. U takvim situacijama preporučuje se prebacivanje na jedan od sljedećih režima rada:

- Samo raspored
- Raspored + ponovno zagrijavanje

#### 5.7.2 Režim Planirano

U režimu raspored, rezervoar TVD proizvodi toplu vodu u skladu s rasporedom. Najbolje je omogućiti pripremu tople vode u rezervoaru tokom noći jer je tada potreba za grijanjem prostora i grijanjem putem klima-uređaja manja.

Primjer:

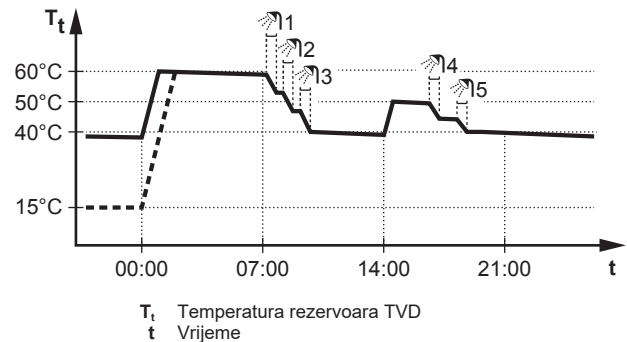

- U početku je temperatura rezervoar TVD ista kao i temperatura vode za domaćinstvo koja ulazi u rezervoar TVD (primjer: 15°C).
- Rezervoar TVD je programiran da u 00:00 zagrije vodu na unaprijed postavljenu vrijednost (primjer: Komforan = 60°C).
- Tokom jutra vi trošite toplu vodu i temperatura rezervoara TVD se smanjuje.
- U 14:00 rezervoar TVD je programiran da zagrije vodu na unaprijed postavljenu vrijednost (primjer: Eko = 50°C). Topla voda je ponovo dostupna.
- U popodnevni i večernji satima vi ponovo trošite toplu vodu i temperatura rezervoara TVD ponovo opada.
- U 00:00 narednog dana ciklus se ponavlja.

#### Za postavljanje rasporeda


Primjer postavljanja rasporeda potražite na "5.8 Ekran rasporeda: Primjer" ► 15).

#### 5.7.3 Režim raspored + ponovno zagrijavanje

U režimu raspored + ponovno zagrijavanje, regulacija tople vode za domaćinstvo je ista kao u režimu rasporeda. Međutim, kada temperatura rezervoara TVD padne ispod unaprijed postavljene vrijednosti (=temperatura za ponovno zagrijavanje rezervoara - vrijednost histereze; primjer: 35°C), rezervoar TVD se zagrijava dok ne dostigne zadanu vrijednost ponovnog zagrijavanja (primjer: 45°C). Ovo osigurava da je minimalna količina tople vode dostupna u svakom trenutku.

Primjer:

## 5 Rad

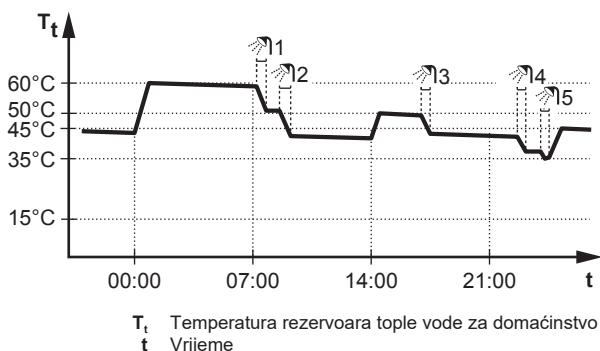

### INFORMACIJA

Primjena histereze (iznos pada temperature koji će pokrenuti zagrijavanje) može varirati ovisno o tome da li je ciljna temperatura unutar radnog opsega vanjske jedinice. Molimo konsultujte se sa instalaterom.

### 5.7.4 Korištenje snažnog rada TVD

#### O snažnom radu

Snažni rad omogućava zagrijavanje tople vode za domaćinstvo pomoću rezervnog grijača. Koristite ovaj režim u danima kada je potrošnja tople vode veća nego inače.

#### Da biste provjerili je li aktivan snažan rad

Ako je prikazano na početnom ekranu, aktivan je snažan rad.

Aktivirajte ili deaktivirajte Snažni rad na sljedeći način:

|   |                                        |  |
|---|----------------------------------------|--|
| 1 | Idite na [5.1]: Rezervoar > Snažni rad |  |
| 2 | Snažan rad Isključeno ili Uključeno.   |  |

#### Primjer upotrebe: treba vam još tople vode odmah

Nalazite se u sljedećoj situaciji:

- Već ste potrošili najveći dio tople vode za domaćinstvo.
- Ne možete čekati sljedeću planiranu radnju za zagrijavanje rezervoara tople vode za domaćinstvo.

Tada možete aktivirati snažan rad. Rezervoar tople vode za domaćinstvo će početi da zagrijava vodu do komforan temperature.



### INFORMACIJA

Kada se aktivira snažan rad, toplotna pumpa i rezervni grijač će raditi s maksimalnom snagom. Ako se pojačani rad za pripremu tople vode za domaćinstvo aktivira prečesto, može doći do čestih i dugotrajnih prekida grijanja/hlađenja prostora i grijanja/hlađenja klimatizacijom.

### 5.7.5 Dezinfekcija

Funkcija dezinfekcije dezinficira rezervoar tople vode za domaćinstvo periodičnim zagrijavanjem tople vode za domaćinstvo na određenu temperaturu.



### INFORMACIJA

Tokom normalnog rada rezervni grijač koristi se za povećanje temperature tople vode za domaćinstvo do zadane temperature dezinfekcije. To može dovesti do privremene veće potrošnje električne energije.




### OPREZ

Postavke funkcije dezinfekcije MORA konfigurirati instalater u skladu s primjenjivim zakonodavstvom.

| #       | Kod    | Opis                                                                               |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.7.1] | [2-01] | Aktivacija: <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Ne</li> <li>1: Da</li> </ul> |

| #       | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.7.2] | [2-00] | Dan rada: <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Svakog dana</li> <li>1: Ponedjeljak</li> <li>2: Utorak</li> <li>3: Srijeda</li> <li>4: Četvrtak</li> <li>5: Petak</li> <li>6: Subota</li> <li>7: Nedjelja</li> </ul> |
| [5.7.3] | [2-02] | Vrijeme pokretanja                                                                                                                                                                                                       |
| [5.7.4] | [2-03] | Zadana vrijednost rezervoara 60°C                                                                                                                                                                                        |
| [5.7.5] | [2-04] | Trajanje: 40~60 minuta                                                                                                                                                                                                   |

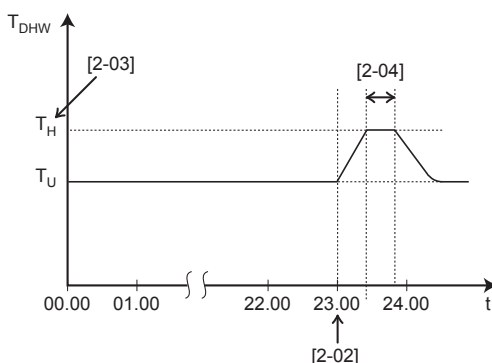

DHW Temperatura tople vode za domaćinstvo  
 $T_U$  Korisnički zadana temperatura  
 $T_H$  Visoka zadana temperatura [2-03]  
t Vrijeme



### UPOZORENJE

Imajte na umu da će temperatura tople vode za domaćinstvo na slavini tople vode biti jednaka vrijednosti odabranoj u postavkama na terenu [2-03] nakon postupka dezinfekcije.

Kada visoka temperatura tople vode za domaćinstvo može predstavljati potencijalni rizik za ljudske ozljede, ventil za miješanje (snabdijevanje na terenu) treba biti instaliran na izlazu tople vode rezervoara tople vode za domaćinstvo. Ovaj ventil za miješanje osigurava da temperatura tople vode na slavini za toplu vodu nikada ne poraste iznad postavljene maksimalne vrijednosti. Ova maksimalna dopuštena temperatura tople vode odabire se u skladu s primjenjivim zakonodavstvom.



### OPREZ

Uvjerite se da vrijeme početka funkcije dezinfekcije [5.7.3] s definiranim trajanjem [5.7.5] NE bude prekinuto mogućim zahtjevom za toplom vodom za domaćinstvo.



### OBAVJEŠTENJE

**Režim dezinfekcije.** Čak i ako ISKLJUČITE grijanje rezervoara ([C.3]: Rad > Rezervoar), režim dezinfekcije će ostati aktivan. Međutim, ako ga ISKLJUČITE dok je dezinfekcija pokrenuta, javlja se AH greška.

**INFORMACIJA**

U slučaju koda greške AH i ako nije došlo do prekida funkcije dezinfekcije zbog dovoda tople vode za domaćinstvo, preporučuju se sljedeće radnje:

- Kada je odabran režim Samo ponovno zagrijavanje ili Raspored + ponovno zagrijavanje, preporučuje se programiranje pokretanja funkcije dezinfekcije za najmanje 4 sata nakon posljednjeg očekivanog velikog korištenja tople vode. Ovo pokretanje se može podesiti postavkama instalatera (funkcija dezinfekcije).
- Kada je odabran režim Samo raspored, preporučuje se programiranje radnje Eko 3 sata prije planiranog pokretanja funkcije dezinfekcije radi prethodnog zagrijavanja rezervoara.

**INFORMACIJA**

Funkcija dezinfekcije ponovno se pokreće u slučaju da temperatura tople vode za domaćinstvo padne 5°C ispod ciljane temperature dezinfekcije unutar vremena trajanja.

## 5.8 Ekran rasporeda: Primjer


Ovaj primjer pokazuje kako postaviti raspored temperature prostorije u režimu grijanja.

**INFORMACIJA**

Postupci za programiranje drugih rasporeda su slični.

### Programiranje rasporeda: pregled

**Primjer:** Želite programirati sljedeći raspored:

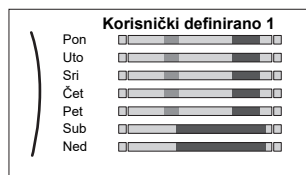

**Preduslov:** Raspored sobne temperature dostupan je samo ako je aktivno upravljanje pomoću termostata sobne temperature. Ako je upravljanje temperaturom odlazne vode aktivno, umjesto toga možete programirati raspored glavne zone.

- 1 Idite na raspored.
- 2 (opciono) Obrišite sadržaj rasporeda za cijelu sedmicu ili sadržaj odabranog dnevnog rasporeda.
- 3 Programirajte raspored za Ponedjeljak.
- 4 Kopirajte raspored na ostale radne dane u sedmici.
- 5 Programirajte raspored za Subota i kopirajte ga na Nedjelja.
- 6 Dajte naziv rasporedu.

#### Idite na raspored

|   |                                                 |  |
|---|-------------------------------------------------|--|
| 1 | Idite na [1.1]: Prostorija > Raspored.          |  |
| 2 | Postavite raspored na Da.                       |  |
| 3 | Idite na [1.2]: Prostorija > Raspored grijanja. |  |

#### Za brisanje sadržaja sedmičnog rasporeda

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| 1 | Odaberite naziv trenutnog rasporeda. |  |
|   |                                      |  |

|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| 2 | Odaberite Izbriši.       |  |
|   |                          |  |
| 3 | Odaberite OK za potvrdu. |  |

#### Za brisanje sadržaja dnevnog rasporeda

|   |                                                                    |  |
|---|--------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Odaberite dan za koji želite da obrišete sadržaj. Na primjer Petak |  |
|   |                                                                    |  |
| 2 | Odaberite Izbriši.                                                 |  |
|   |                                                                    |  |
| 3 | Odaberite OK za potvrdu.                                           |  |

#### Da programirate raspored za Ponedjeljak

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 | Odaberite Ponedjeljak.                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 2 | Odaberite Uredi.                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 3 | Koristite lijevi kotačić za biranje da odaberete unos, a unos uredite desnim kotačićem za biranje. Možete programirati do 6 radnji svakog dana. Na traci je viša temperatura prikazana tamnijom bojom od niže temperature.                                                              | <br> |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 4 | Potvrdite promjene.                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|   | <p><b>Rezultat:</b> Definisan je raspored za ponedjeljak. Vrijednost posljednje radnje vrijedi do sljedeće programirane radnje. U ovom primjeru, ponedjeljak je prvi dan koji ste programirali. Dakle, posljednja programirana radnja vrijedi do prve radnje sljedećeg ponedjeljka.</p> |      |

## 5 Rad

### Da kopirate raspored na ostale dane u sedmici


|   |                                                   |                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Odaberite Ponedjeljak.                            |  |
| 2 | Odaberite Kopiraj.                                |  |
| 3 | Odaberite Utorak.                                 |  |
| 4 | Odaberite Zalijepi.                               |  |
| 5 | Ponovite ovu radnju za sve ostale dane u sedmici. | —                                                                                 |

### Da programirate raspored za Subota i kopirate ga na Nedjelja

|   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Odaberite Subota.                                                                                  |                                                                                         |
| 2 | Odaberite Uredi.                                                                                   |                                                                                         |
| 3 | Koristite lijevi kotačić za biranje da odaberete unos, a unos uredite desnim kotačićem za biranje. | <br> |
| 4 | Potvrdite promjene.                                                                                |                                                                                         |
| 5 | Odaberite Subota.                                                                                  |                                                                                         |
| 6 | Odaberite Kopiraj.                                                                                 |                                                                                         |
| 7 | Odaberite Nedjelja.                                                                                |                                                                                         |

|   |                     |                                                                                     |
|---|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Odaberite Zalijepi. |  |
|---|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

#### Rezultat:

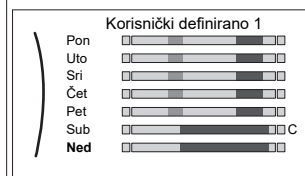

### Za promjenu naziva rasporeda

|   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Odaberite naziv trenutnog rasporeda.                                                                                                                                                                        |    |
| 2 | Odaberite Preimenuj.                                                                                                                                                                                        |    |
| 3 | (opcionalno) Da biste izbrisali trenutni naziv rasporeda, krećite se kroz listu znakova dok se ne prikaže ←, a zatim pritisnite da biste izbrisali prethodni znak. Ponovite za svaki znak naziva rasporeda. |    |
| 4 | Da biste postavili naziv trenutnog rasporeda, pregledajte listu znakova i potvrdite odabrani znak. Naziv rasporeda može sadržavati najviše 15 znakova.                                                      |  |
| 5 | Potvrdite novi naziv.                                                                                                                                                                                       |  |



#### INFORMACIJA

Ne mogu se promijeniti nazivi svih rasporeda.

## 5.9 Krivulja ovisna od vremenskih prilika

### 5.9.1 Šta je krivulja ovisna od vremenskih prilika?

#### Rad ovisan od vremenskih prilika

Jedinica radi "ovisno od vremenskih prilika" ako je željena temperatura vode koja izlazi ili rezervoara automatski određena vanjskom temperaturom. Stoga se spaja na senzor temperature na sjevernom zidu zgrade. Ako vanjska temperatura padne ili poraste, jedinica trenutno kompenzira. Dakle, jedinica ne mora čekati povratne informacije od strane termostata kako bi povećala ili smanjila temperaturu vode koja izlazi ili rezervoara. Budući da brže reagira, sprječava velike poraste i padove unutrašnje temperature i temperature vode na mjestima točenja.

#### Prednost

Rad ovisan o vremenskim prilikama smanjuje potrošnju energije.

#### Krivulja ovisna od vremenskih prilika

Da bi mogla kompenzirati razlike u temperaturi, jedinica se oslanja na svoju krivulju koja ovisi o vremenskim prilikama. Ova krivulja definira koliko temperatura rezervoara ili vode koja izlazi mora biti na različitim vanjskim temperaturama. Budući da nagib krivulje ovisi od lokalnih okolnosti kao što su klima i toplotna izolacija kuće, krivulju može podesiti instalater ili korisnik.

#### Vrste krivulja ovisnih od vremenskih prilika

Postoje dvije vrste krivih zavisnih od vremenskih uslova:

- Krivulja sa 2 tačke
- Krivulja pomičnog nagiba

Koju vrstu krivulje koristite za prilagođavanje ovisi od vaših ličnih preferencija. Pogledajte dio "5.9.4 Korištenje krivulja ovisnih od vremenskih prilika" [18].

#### Dostupnost

Krivulja ovisna od vremenskih prilika dostupna je za:

- Glavna zona – grijanje
- Glavna zona – hlađenje
- Rezervoar (dostupno samo za instalatere)



#### INFORMACIJA


Za rad zavisna od vremenskih uslova, ispravno konfigurirajte zadanu vrijednost glavne zone ili rezervoara. Pogledajte dio "5.9.4 Korištenje krivulja ovisnih od vremenskih prilika" [18].

### 5.9.2 Krivulja sa 2 tačke

Definirajte krivulju ovisnu od vremenskih prilika sa ove dvije zadane vrijednosti:

- Zadana vrijednost (X1, Y2)
- Zadana vrijednost (X2, Y1)

#### Primjer

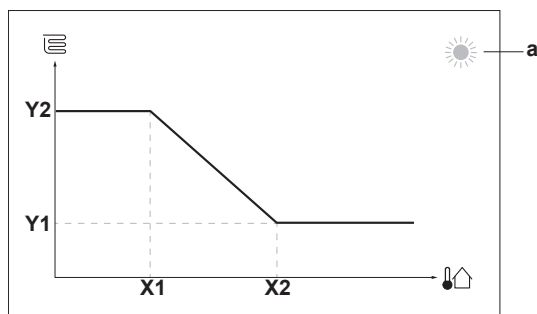

| Stavka        | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b>      | Odabrana zona zavisna od vremenskih uslova: <ul style="list-style-type: none"> <li>☀️: Grijanje glavne zone</li> <li>❄️: Hlađenje glavne zone</li> <li>🚿: Topla voda za domaćinstvo</li> </ul>                                                                                                 |
| <b>X1, X2</b> | Primjeri vanjske temperature okoline                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Y1, Y2</b> | Primjeri željene temperature rezervoara ili temperature odlazne vode. Ikona odgovara emiteru toplote za tu zonu: <ul style="list-style-type: none"> <li>🔥: Podno grijanje</li> <li>🌀: Ventilatorski konvektor</li> <li>🔱: Radijator</li> <li>🛀: Rezervoar tople vode za domaćinstvo</li> </ul> |

#### Moguće radnje na ovom ekranu

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 🔍 | Prolazak kroz temperature.      |
| 🔄 | Promijena temperature.          |
| 👉 | Idite na sljedeću temperaturu.  |
| ✅ | Potvrdite promjene i nastavite. |

### 5.9.3 Krivulja pomičnog nagiba

#### Nagib i pomak

Definirajte krivulju ovisnu od vremenskih prilika pomoću njenog nagiba i pomaka:


- Promijenite **nagib** da biste različito povisili ili snizili ciljnu temperaturu odlazne vode za različite vrijednosti ambijentalne temperature. Na primjer, ako je temperatura odlazne vode općenito odgovarajuća, ali je pri niskim ambijentalnim

temperaturama preniska, povećajte nagib da bi se temperatura odlazne vode sve više povećavala što je ambijentalna temperatura niža.


- Promijenite **pomak** da biste jednako povisili ili snizili temperaturu odlazne vode pri različitim ambijentalnim temperaturama. Na primjer, ako je temperatura odlazne vode uvijek pomalo niska pri različitim vrijednostima ambijentalne temperature, pomjerite ofset naviše da biste jednako povećali temperaturu odlazne vode za sve vrijednosti ambijentalne temperature.

#### Primjeri

Krivulja ovisna o vremenskim prilikama kada je odabran nagib:

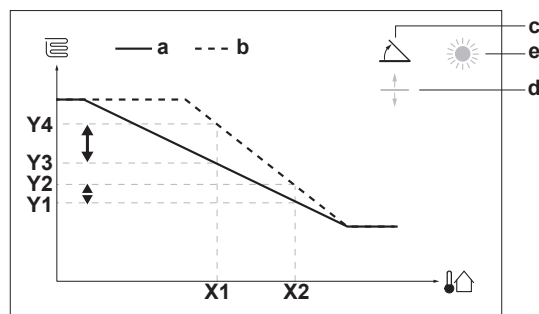

Krivulja ovisna o vremenskim prilikama kada je odabran pomak:

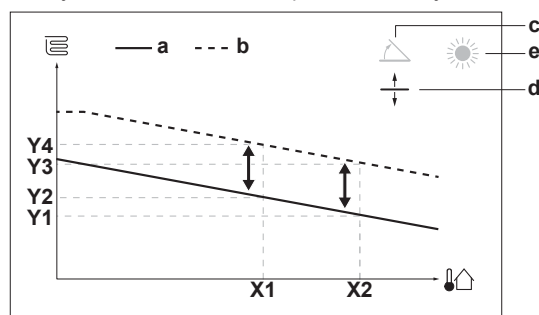

| Stavka                | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b>              | VZ krivulja prije promjena.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>b</b>              | VZ krivulja nakon promjena (kao u primjeru): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kada se nagib promijeni, nova željena temperatura na X1 je nejednako viša od željene temperature na X2.</li> <li>• Kada se pomak promijeni, nova željena temperatura na X1 je jednako viša od željene temperature na X2.</li> </ul> |
| <b>c</b>              | Nagib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>d</b>              | Pomak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>e</b>              | Odabrana zona zavisna od vremenskih uslova: <ul style="list-style-type: none"> <li>☀️: Grijanje glavne zone</li> <li>❄️: Hlađenje glavne zone</li> <li>🚿: Topla voda za domaćinstvo</li> </ul>                                                                                                                            |
| <b>X1, X2</b>         | Primjeri vanjske temperature okoline                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Y1, Y2, Y3, Y4</b> | Primjeri željene temperature rezervoara ili temperature odlazne vode. Ikona odgovara emiteru toplote za tu zonu: <ul style="list-style-type: none"> <li>🔥: Podno grijanje</li> <li>🌀: Ventilatorski konvektor</li> <li>🔱: Radijator</li> <li>🛀: Rezervoar tople vode za domaćinstvo</li> </ul>                            |

#### Moguće radnje na ovom ekranu

|   |                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🔍 | Odabir nagiba ili pomaka.                                                                                      |
| 🔄 | Povećanje ili umanjivanje nagiba/pomaka.                                                                       |
| 👉 | Kada je odabran nagib: postavljanje nagiba i prelazak na pomak.<br>Kada je odabran pomak: postavljanje pomaka. |

| Moguće radnje na ovom ekranu |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
|                              | Potvrda promjene i povratak u podmenije. |

### 5.9.4 Korištenje krivulja ovisnih od vremenskih prilika

Konfigurirajte krivulje ovisne od vremenskih prilika na sljedeći način:

#### Da definirate režim zadane vrijednosti

Da biste koristili krivulju ovisnu od vremenskih prilika, morate definirati ispravan način rada zadane vrijednosti:

| Idite na režim zadane vrijednosti ...        | Postavite režim zadane vrijednosti na...                                           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Glavna zona – grijanje</b>                |                                                                                    |
| [2.4] Glavna zona > Režim zadane vrijednosti | VZ grijanje, fiksno hlađenje ili Zavisno od vremenskih prilika                     |
| <b>Glavna zona – hlađenje</b>                |                                                                                    |
| [2.4] Glavna zona > Režim zadane vrijednosti | Zavisno od vremenskih prilika                                                      |
| <b>Rezervoar</b>                             |                                                                                    |
| [5.B] Rezervoar > Režim zadane vrijednosti   | <b>Ograničenje:</b> Dostupno samo za instalatere.<br>Zavisno od vremenskih prilika |

#### Za promjenu vrste krivulje ovisne od vremenskih prilika

Da biste promijenili tip za glavnu zonu i za rezervoar, idite na [2.E] Glavna zona > Tip VZ krivulje.

Odabrani tip možete pregledati i putem:

- [5.E] Rezervoar > Tip VZ krivulje

**Ograničenje:** Dostupno samo za instalatere.

#### Za promjenu krivulje ovisne od vremenskih prilika

| Zona                          | Idite na ...                                                                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Glavna zona – grijanje</b> | [2.5] Glavna zona > VZ krivulja grijanja                                           |
| <b>Glavna zona – hlađenje</b> | [2.6] Glavna zona > VZ krivulja hlađenja                                           |
| <b>Rezervoar</b>              | <b>Ograničenje:</b> Dostupno samo za instalatere.<br>[5.C] Rezervoar > VZ krivulja |



#### INFORMACIJA

##### Maksimalne i minimalne zadane vrijednosti

Ne možete konfigurirati krivu s temperaturama koje su više ili niže od postavljenih maksimalnih i minimalnih vrijednosti za zonu ili rezervoar. Kada se dostigne maksimalna ili minimalna zadana vrijednost, krivulja se izravna.

#### Za fino podešavanje krivulje ovisne od vremenskih prilika: krivulja pomaka nagiba

U tabeli u nastavku opisano je kako fino podesiti krivu zavisnu od vremenskih uslova za zonu ili rezervoar:

| Osjećate...                            |                                       | Fino podešavanje sa nagibom i pomakom: |       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| Na redovnim vanjskim temperaturama ... | Na hladnim vanjskim temperaturama ... | Nagib                                  | Pomak |
| OK                                     | Hladno                                | ↑                                      | —     |
| OK                                     | Toplo                                 | ↓                                      | —     |
| Hladno                                 | OK                                    | ↓                                      | ↑     |
| Hladno                                 | Hladno                                | —                                      | ↑     |
| Hladno                                 | Toplo                                 | ↓                                      | ↑     |
| Toplo                                  | OK                                    | ↑                                      | ↓     |
| Toplo                                  | Hladno                                | ↑                                      | ↓     |
| Toplo                                  | Toplo                                 | —                                      | ↓     |

Pogledajte dio "5.9.3 Krivulja pomičnog nagiba" ► 17].

#### Za fino podešavanje krivulje ovisne od vremenskih prilika: krivulja u 2 tačke

U tabeli u nastavku opisano je kako fino podesiti krivu zavisnu od vremenskih uslova za zonu ili rezervoar:

| Osjećate...                            |                                       | Fino podešavanje sa zadanim vrijednostima: |                   |                   |                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Na redovnim vanjskim temperaturama ... | Na hladnim vanjskim temperaturama ... | Y2 <sup>(a)</sup>                          | Y1 <sup>(a)</sup> | X1 <sup>(a)</sup> | X2 <sup>(a)</sup> |
| OK                                     | Hladno                                | ↑                                          | —                 | ↑                 | —                 |
| OK                                     | Toplo                                 | ↓                                          | —                 | ↓                 | —                 |
| Hladno                                 | OK                                    | —                                          | ↑                 | —                 | ↑                 |
| Hladno                                 | Hladno                                | ↑                                          | ↑                 | ↑                 | ↑                 |
| Hladno                                 | Toplo                                 | ↓                                          | ↑                 | ↓                 | ↑                 |
| Toplo                                  | OK                                    | —                                          | ↓                 | —                 | ↓                 |
| Toplo                                  | Hladno                                | ↑                                          | ↓                 | ↑                 | ↓                 |
| Toplo                                  | Toplo                                 | ↓                                          | ↓                 | ↓                 | ↓                 |

<sup>(a)</sup> Pogledajte dio "5.9.2 Krivulja sa 2 tačke" ► 17].

## 5.10 Raspored prioriteta

#### Prioritet klimatizacije ili tople vode za domaćinstvo

Kada je više unutarnjih jedinica spojeno na vanjsku jedinicu, korisnik može na korisničkom interfejsu za svaki mjesec podesiti da li će staviti toplu vodu TUV ili klimatizaciju (Klimatizacija) kao prioritet. Ovo će odrediti kako će reagirati vanjska jedinica u slučaju da je više unutarnjih jedinica zahtijeva rad u isto vrijeme.

Prva unutrašnja jedinica koju UKLJUČITE određuje režim rada sistema. Sve ostale unutrašnje jedinice moraju raditi u istom režimu da bi funkcionisale. Jedinice koje zahtijevaju drugi režim neće se pokrenuti i ostat će u režimu pripravnosti.

- Ako iz sistema Klimatizacija i Hidro stignu suprotni zahtjevi
  - Kada sistemi Klimatizacija i Hydro istovremeno zahtijevaju suprotne režime rada, usklađivanje rada može biti onemogućeno kako bi se spriječilo nepotrebno prebacivanje između režima TUV i režima grijanja/hlađenja prostora.
- Ako je Klimatizacija postavljen kao prioritet
  - Usklađivanje se provodi samo kada vanjska jedinica već radi u režimu koji zahtijeva Klimatizacija.
  - U suprotnom, usklađivanje se ne provodi i aktivni režim rada TUV zadržava prioritet.
- Ako je TUV postavljen kao prioritet
  - Usklađivanje se ne provodi tokom režima TUV.
  - Ciklus TUV ima prioritet i nastavlja se do završetka.
  - Nakon završetka ciklusa TUV nastavlja se uobičajeni redoslijed rada.

#### Da odaberete Raspored prioriteta

|   |                                                                                                                                      |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Idite na [5.F]: Rezervoar > Raspored prioriteta.                                                                                     |  |
| 2 | Odaberite mjesec koji želite postaviti.<br><div>Raspored prioriteta<br/>Januar TUV<br/>Februar TUV<br/>Mart TUV</div>                |  |
| 3 | Odaberite raspored prioriteta za taj mjesec.<br><div>Raspored prioriteta<br/>Januar TUV<br/>Februar Klimatizacija<br/>Mart TUV</div> |  |

Primjer mogućih ishoda na osnovu planiranog Rasporeda prioriteta je sljedeći:

| Šta je prioritet? | Ako je ...                  |                                                    | Tada je rad toplotne pumpe = ... <sup>(a)</sup>   |
|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                   | Zahtev klimatizacije je ... | Može vanjska jedinica raditi oboje? <sup>(b)</sup> |                                                   |
| TVD               | Hlađenje                    | -                                                  | TVD, dok je klimatizacija stavljena na čekanje    |
|                   | Grijanje                    | Da                                                 | TVD i klimatizacija zajedno                       |
|                   |                             | Ne                                                 | TVD, dok je klimatizacija stavljena na čekanje    |
| Klimatizacija     | Hlađenje                    | -                                                  | Klimatizacija, dok je TVD preko rezervnog grijača |
|                   | Grijanje                    | Da                                                 | TVD i klimatizacija zajedno                       |
|                   |                             | Ne                                                 | Klimatizacija, dok je TVD preko rezervnog grijača |

<sup>(a)</sup> Primjenjivo ako se zahtjevi za TVD i klimatizaciju javljaju u isto vrijeme, kada su vanjska temperatura okoline i ciljna temperatura rezervoara unutar radnog opsega vanjske jedinice.

<sup>(b)</sup> Odlučila je vanjska jedinica.



#### INFORMACIJA

Ako rezervni grijač uvijek preuzima opterećenje grijanja TVD zbog postavljanja Rasporeda prioriteta na klimatizaciju Klimatizacija, potrošnja električne energije će biti znatno veća. Za mjesec u kojima je grijanje/hlađenje pomoću klimatizacije manje važno, preporučuje se postavljanje Rasporeda prioriteta na toplu vodu TUV.



#### INFORMACIJA

Ako je topla voda TUV postavljena kao prioritet i očekuje se česti rad TVD, postoji rizik od problema udobnosti zbog prekida rada klimatizacije. Za mjesec u kojima je grijanje/hlađenje pomoću klima uređaja više važno, preporučuje se postavljanje Rasporeda prioriteta na klimatizaciju Klimatizacija.

## 5.11 Režim rada

Odabir režima rada za toplu vodu TUV.

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| 1 | Idite na [5.G] Rezervoar > Režim rada |  |
|---|---------------------------------------|--|

Ovisno o tome da li se želi rani rad rezervnog grijača, mogu se odabrati dva načina rada za toplu vodu TUV na sljedeći način:

- Efikasno: Rezervni grijač je dozvoljen samo kada vanjska jedinica ne može da se koristi za toplu vodu TUV (npr. temperatura vode je izvan radnog opsega vanjske jedinice ili vanjska jedinica odluči da se koristi samo za klimatizaciju Klimatizacija – pogledajte "5.10 Raspored prioriteta" [p. 18])
- Brzo: Rezervni grijač je dozvoljen ili nakon određenog vremena od početka rada za grijanje vode TUV (pogledajte dolje) ili kada vanjska jedinica nije u mogućnosti da se koristi za toplu vodu TUV.

#### Mjerač vremena za Brzi režim

Kada je odabran Brzo režim, korisnik može birati između 3 unaprijed postavljena mjerača vremena nakon kojih se rezervni grijač može aktivirati od početka rada za toplu vodu TUV:

- Turbo: 10 minuta
- Uobičajeno: 20 minuta
- Ekonomično: 30 minuta

Kada je odabran Efikasno režim, Mjerač vremena brzog režima se ne koristi.



#### INFORMACIJA

Kada se dezinfekcija rezervoara izvodi u režimu Efikasno rezervni grijač se i dalje može pokrenuti nakon 20 minuta kako bi pomogao toplotnoj pumpi.

## 5.12 Postavljanje mjerenja energije

- Putem korisničkog interfejsa možete očitati sljedeće energetske podatke:
  - Proizvedena toplota
  - Potrošena energija
- Možete očitati podatke o energiji:
  - Za grijanje prostora putem hidrauličkog sistema
  - Za hlađenje prostora putem hidrauličkog sistema
  - Za proizvodnju tople vode za domaćinstvo
- Možete očitati podatke o energiji:
  - Po periodu od dva sata (za posljednjih 48 sati)
  - Po danu (za posljednjih 14 dana)
  - Mjesečno (za posljednja 24 mjeseca)
  - Ukupno od instalacije



#### INFORMACIJA

Izračunata proizvedena toplota i potrošena energija su procjena, tačnost se ne može garantovati.

### 5.12.1 Proizvedena toplota



#### INFORMACIJA

Senzori koji se koriste za izračunavanje proizvedene topline kalibriraju se automatski.

- Proizvedena toplota izračunava se interno na osnovu:
  - Temperatura vode koja izlazi i koja ulazi
  - Brzina protoka
- Postavljanje i konfiguracija: Nije potrebna dodatna oprema.

### 5.12.2 Potrošena energija

Za određivanje potrošene energije možete koristiti sljedeće metode:

- Izračunavanje

#### Izračunavanje potrošene energije

- Potrošena energija izračunava se interno na osnovu:
  - Stvarne ulazne snage vanjske jedinice
  - Postavljenog kapaciteta rezervnog grijača
  - Napona
- Postavljanje i konfiguracija: Da biste dobili tačne podatke o energiji, izmjerite kapacitet (mjerenje otpora) i podesite kapacitet putem korisničkog interfejsa za rezervni grijač (korak 1).

## 6 Savjeti za uštedu energije

#### Savjeti o sobnoj temperaturi

- Pobrinite se da željena sobna temperatura NE bude previsoka (u režimu grijanja) niti preniska (u režimu hlađenja), nego je prilagodite svojim stvarnim potrebama. Svakim stepenom možete smanjiti troškove grijanja/hlađenja do 6%.
- NE povećavajte ili smanjujte željenu sobnu temperaturu da biste ubrzali grijanje/hlađenje prostora. Prostor se NEĆE brže zagrijati ili ohladiti.
- Ako konfiguracija sistema obuhvata emitere toplote sa sporim odzivom (kao što je podno grijanje), izbjegavajte velike promjene željene sobne temperature i NE dopuštajte da sobna temperatura bude preniska ili previsoka. Za ponovno zagrijavanje ili hlađenje prostora bit će potrebno više vremena i energije.
- Koristite sedmični raspored za vaše uobičajene potrebe grijanja ili hlađenja. Ako je potrebno, možete jednostavno odstupiti od rasporeda:
  - Za kraće periode: temperaturu zadanu rasporedom možete privremeno promijeniti do sljedeće radnje prema rasporedu. **Primjer:** kada priređujete zabavu ili kada odlazite na nekoliko sati.
  - Za duža razdoblja: možete koristiti režim odmora.

## 7 Održavanje i servis

### Savjeti o temperaturi rezervoara TVD

- Postavite Raspored prioriteta na TUV kako biste smanjili upotrebu rezervnog električnog grijača.
- Koristite nedjeljni raspored za svoje normalne potrebe za toplom vodom za domaćinstvo (SAMO u režimu rasporeda).
- Osim toga, ako radnju zagrijavanja postavite kao jedinu radnju prema rasporedu, prekidi grijanja/hlađenja prostora bit će ograničeni na određene periode kada je potreba za grijanjem/hlađenjem prostora manja.
  - Programirajte zagrijavanje rezervoara tople vode za domaćinstvo na unaprijed zadanu vrijednost (Komforan = viša temperatura rezervoara za TVD) tokom noći, jer je tada potreba za grijanjem/hlađenjem prostora manja (primjer: između 22:00 i 04:00).
  - Ako zagrijavanje rezervoara TVD jednom noću NIJE dovoljno, programirajte da dodatno zagrijete rezervoar TVD na unaprijed postavljenu vrijednost (Eko = niža temperatura rezervoara TVD) tokom dana ili u vrijeme kada ljudi nisu prisutni (primjer: između 09:00 i 15:00).
- Uvjerite se da željena temperatura rezervoara TVD NIJE previsoka. **Primjer:** Nakon instalacije svakog dana snižavajte temperaturu rezervoara TVD za jedan stepen i provjerite imate li i dalje dovoljno tople vode.
- Sistem za pripremu tople vode za domaćinstvo koristite samo kada je potrebno:
  - Program za UKLJUČIVANJE pumpe za toplu vodu za domaćinstvo tokom perioda visoke potražnje (**Primjer:** ujutro i uvečer).
  - Režime Samo ponovno zagrijavanje i Snažni rad koristite kada je potrebna dodatna količina tople vode.

### Savjeti o aktiviranju rezervnog grijača

- Rezervni grijač može se uključiti radi podrške u sljedećim slučajevima:
  - kapacitet nije dovoljan tokom početnog zagrijavanja ili prelaznog perioda
  - temperatura izmjenjivača toplote DX ne povećava se dovoljno
  - kompresor već radi maksimalnim kapacitetom
  - podešena vrijednost temperature odlazne vode NIJE dostignuta
  - temperatura odlazne vode NE povećava se dovoljno brzo unutar zadanog vremenskog okvira. Zadani vremenski period standardno iznosi 3 minute, ali se automatski prilagođava vašem sistemu tokom probnog rada grijanja prostora.
- Kako biste smanjili prekide grijanja/hlađenja prostora i sveli rad rezervnog grijača na najmanju moguću mjeru, zagrijavanje tople vode za domaćinstvo programirajte za periode kada je potreba za grijanjem/hlađenjem prostora mala.



### OBAVJEŠTENJE

Pumpa je opremljena sigurnosnom funkcijom protiv blokiranja. To znači da tokom dužih perioda neaktivnosti pumpa radi kratko svakih 24 sata da bi se spriječilo njeno zaglavljivanje. Da bi ova funkcija bila omogućena, jedinica mora biti priključena na električno napajanje tokom cijele godine.

### Rashladno sredstvo

Ovaj proizvod sadrži fluorirane stakleničke plinove. NE ispuštajte plinove u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32

Vrijednost potencijala globalnog zagrijavanja (GWP): 675

Periodični pregledi na curenje rashladnog sredstva mogu biti potrebni u zavisnosti od važećeg zakona. Obratite se svom instalateru za više informacija.



### A2L UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo.



### UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo.



### UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo, ali obično NE curi. Ako rashladno sredstvo procuri u prostoriju i dođe u kontakt s plamenom plamenika, grijačem ili šporetom, to može dovesti do požara ili stvaranja štetnih plinova.
- Isključite uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE koristiti jedinicu dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je iscurilo rashladno sredstvo.



### UPOZORENJE

Uređaj treba čuvati u sobi bez kontinuiranih izvora zapaljenja (primjer: otvoreni plamen, plinski uređaj u radu ili električni grijač u radu).



### UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakve materijale za čišćenje ili sredstva za ubrzavanje odleđavanja, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sistemu nema mirisa.



### OBAVJEŠTENJE

Važeći propisi o fluoriranim stakleničkim plinovima zahtijevaju da punjenje rashladnog sredstva jedinice bude izraženo i u težini i u ekvivalentu CO<sub>2</sub>.

**Formula za izračunavanje količine ekvivalenta CO<sub>2</sub> u tonama:** GWP vrijednost rashladnog sredstva × ukupna količina punjenja rashladnog sredstva [u kg] / 1000

Obratite se svom instalateru za više informacija.

## 7 Održavanje i servis

### 7.1 Pregled: Održavanje i servis

Godišnje održavanje mora obaviti instalater. Broj kontakta/službe za pomoć možete pronaći preko korisničkog interfejsa.

|   |                                                         |  |
|---|---------------------------------------------------------|--|
| 1 | Idite na [8.3]: Informacije > Informacije o dobavljaču. |  |
|---|---------------------------------------------------------|--|

Kao krajnji korisnik, trebate da:

- Održavate prostor oko jedinice čistim.
- Održavate korisnički interfejs čistim pomoću meke, vlažne krpe. NEMOJTE koristiti nikakve deterdžente.
- Redovno provjeravajte putem [8.4] Informacije > Senzori ili početnog menija da li je pritisak vode iznad 1 bar.

## 8 Rješavanje problema

### Kontakt

Za simptome navedene u nastavku, možete pokušati da sami riješite problem. Za bilo koji drugi problem, kontaktirajte svog instalatera. Broj kontakta/službe za pomoć možete pronaći preko korisničkog interfejsa.

|   |                                                         |  |
|---|---------------------------------------------------------|--|
| 1 | Idite na [8.3]: Informacije > Informacije o dobavljaču. |  |
|---|---------------------------------------------------------|--|

## 8.1 Prikaz teksta pomoći u slučaju kvara

U slučaju kvara, na početnom ekranu će se pojaviti sljedeće u ovisnosti od ozbiljnosti:

- Greška
- Kvar

Možete dobiti kratak i dugačak opis kvara na sljedeći način:

|   |                                                                                        |   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Pritisnite lijevi kotačić za biranje da otvorite glavni meni i idite na Neispravnosti. |   |
|   | <b>Rezultat:</b> Na ekranu se prikazuje kratak opis greške i kod greške.               |   |
| 2 | Pritisnite ? na ekranu greške.                                                         | ? |
|   | <b>Rezultat:</b> Na ekranu se prikazuje dugačak opis greške.                           |   |



### UPOZORENJE

U slučaju F3-00, postoji moguća opasnost od curenja rashladnog sredstva. Kontaktirajte svog instalatera.

## 8.2 Za provjeru istorije kvarova

**Uslovi:** Nivo korisničke dozvole je postavljen na naprednog krajnjeg korisnika.

|   |                                                  |  |
|---|--------------------------------------------------|--|
| 1 | Idite na [8.2]: Informacije > Historija kvarova. |  |
|---|--------------------------------------------------|--|

Vidjet ćete listu najskorijih kvarova.

## 8.3 Simptom: u dnevnoj sobi vam je prehladno (prevruće)

| Mogući uzrok                                               | Korektivna radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poželjna temperatura u prostoriji je preniska (previsoka). | Povećajte (smanjite) željenu temperaturu u prostoriji. Pogledajte dio "5.6.2 Promjena željene temperature u prostoriji" [12].<br>Ako se problem svakodnevno ponavlja, učinite jedno od sljedećeg: <ul style="list-style-type: none"> <li>Povećajte (smanjite) unaprijed podešenu vrijednost sobne temperature. Pogledajte upute za upotrebu.</li> <li>Podesite raspored sobne temperature. Pogledajte dio "5.8 Ekran rasporeda: Primjer" [15].</li> </ul> |
| Željenu sobnu temperaturu nije moguće dostići.             | Povećajte željenu temperaturu odlazne vode u skladu s tipom emitera toplote. Pogledajte dio "5.6.3 Promjena željene temperature odlazne vode" [12].                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kriva zavisna od vremenskih uslova podešena je pogrešno.   | Podesite krivu zavisnu od vremenskih uslova. Pogledajte dio "5.9 Krivulja ovisna od vremenskih prilika" [16].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 8.4 Simptom: Voda na slavini je previše hladna

| Mogući uzrok                                                                 | Korektivna radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nestalo vam je tople vode za domaćinstvo zbog neuobičajeno velike potrošnje. | Ako vam je odmah potrebna topla voda za domaćinstvo, aktivirajte Snažni rad rezervoara TVD. Međutim, to troši dodatnu energiju. Pogledajte dio "5.7.4 Korištenje snažnog rada TVD" [14].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Željena temperatura rezervoara TVD je preniska.                              | Ako se problemi ponavljaju svakodnevno, uradite nešto od sljedećeg: <ul style="list-style-type: none"> <li>Povećajte unaprijed podešenu vrijednost temperature rezervoara TVD. Pogledajte upute za upotrebu.</li> <li>Podesite raspored temperature rezervoara TVD. <b>Primjer:</b> Program za dodatno zagrijavanje rezervoara TVD na unaprijed postavljenu vrijednost (Zadana eko vrijednost = niža temperatura rezervoara) tokom dana. Pogledajte dio "5.8 Ekran rasporeda: Primjer" [15].</li> </ul> |

## 8.5 Simptom: Kvar toplotne pumpe

Kada se toplotna pumpa pokvari, ili će se pojaviti na korisničkom interfejsu.

| Mogući uzrok                | Korektivna radnja                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Toplotna pumpa je oštećena. | Pogledajte dio "8.1 Prikaz teksta pomoći u slučaju kvara" [21]. |



### INFORMACIJA

Kada rezervni grijač preuzme toplotno opterećenje, potrošnja električne energije bit će znatno veća.

## 8.6 Simptom: Sistem stvara buku nakon puštanja u rad

| Mogući uzrok                      | Korektivna radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U sistemu ima zraka.              | Ispustite zrak iz sistema. <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nepravilna hidraulična ravnoteža. | Instalater će izvršiti: <ol style="list-style-type: none"> <li>Provedite hidrauličko balansiranje da biste osigurali pravilnu raspodjelu protoka između emitera.</li> <li>Ako hidrauličko balansiranje nije dovoljno, promijenite postavke ograničenja pumpe ([9-0D] i [9-0E] ako je primjenjivo).</li> </ol> |
| Razni kvarovi.                    | Provjerite li  ili  prikazano na početnom ekranu korisničkog interfejsa. Pogledajte "8.1 Prikaz teksta pomoći u slučaju kvara" [21] za više informacija o kvaru.                                                                                                                                              |

<sup>(a)</sup> Preporučujemo ispuštanje zraka funkcijom ispuštanja zraka jedinice (koju obavlja instalater). Ako pročistite zrak iz emitera toplote ili kolektora, imajte na umu sljedeće:



### UPOZORENJE

Ispuhivanje zraka iz emitera toplote ili kolektora. Prije pročišćavanja zraka iz emitera toplote ili kolektora, provjerite prikazuje li se  ili  na početnom ekranu korisničkog interfejsa.

- Ako nije, možete odmah pročištititi zrak.
- Ako jeste, pobrinite se da je prostorija u kojoj želite pročišćavati zrak dovoljno prozračena. **Razlog:** u slučaju kvara rashladno sredstvo može procuriti u vodeni krug, a zatim dospjeti u prostoriju prilikom pročišćavanja zraka iz emitera toplote ili kolektora.

## 8.7 Simptom: niska temperatura u prostoriji i nedovoljno tople vode za domaćinstvo tokom istovremenog rada

| Mogući uzrok                                                                                                                  | Korektivna radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tokom istovremenog rada sobna temperatura je veoma niska i jedinica ne može dovoljno brzo dostići podešenu sobnu temperaturu. | Ako je sobna temperatura veoma niska, najprije pričekajte da se povisi.<br><br>Temperatura tople vode za domaćinstvo može se privremeno povećavati sporije ili ostati ispod željene temperature.<br><br>U takvim slučajevima preporučuje se upotreba dodatnog izvora grijanja za povećanje unutrašnje temperature. |

## 8.8 Simptom: toplotna pumpa se ne pokreće odmah

| Mogući uzrok                                                                                                                                                                                                             | Korektivna radnja                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Pri niskim vanjskim temperaturama kompresoru može biti potrebno dodatno vrijeme prije nego što toplotna pumpa počne raditi. Ako je temperatura povratne vode visoka, jedinica može privremeno koristiti rezervni grijač. | To je normalan rad. Pričekajte da toplotna pumpa automatski nastavi s radom. |

## 8.9 Simptom: topla voda za domaćinstvo ne zagrijava se dovoljno brzo tokom istovremenog rada

| Mogući uzrok                                                                                                                                                                                                     | Korektivna radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tokom istovremenog rada povezani klima-uređaji mogu se više puta pokretati i zaustavljati zbog zahtjeva termostata. Zbog toga zagrijavanje rezervoara tople vode za domaćinstvo može kasniti ili biti prekinuto. | To je normalan rad. U određenim uslovima opterećenja zagrijavanje rezervoara tople vode za domaćinstvo može kasniti ili biti privremeno prekinuto.<br><br>Ako se problem ponavlja, učinite jedno ili više od sljedećeg: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koristite funkciju rasporeda da biste zagrijavanje tople vode za domaćinstvo programirali za periode kada je potreba za grijanjem/hlađenjem prostora manja.</li> <li>▪ Izbjegavajte često ponovno zagrijavanje tople vode za domaćinstvo u periodima velike potrebe za grijanjem/hlađenjem prostora.</li> <li>▪ Koristite postavku brzog režima pripreme tople vode za domaćinstvo da biste skratili vrijeme zagrijavanja rezervoara.</li> <li>▪ Ako vam je odmah potrebna dodatna količina tople vode, aktivirajte pojačani rad za pripremu tople vode za domaćinstvo. Pogledajte dio "<a href="#">O snažnom radu</a>" [p. 14]</li> </ul> |

## 8.10 Simptom: sistem daje prednost tihom radu.

Ako je za unutrašnju i/ili vanjsku jedinicu odabran tihi režim, sistem daje prednost radu s niskim nivoom buke, pa se prostorija možda neće dovoljno ohladiti ili zagrijati.

Ako je potrebno jače hlađenje ili grijanje, isključite tihi režim (vanjska jedinica / unutrašnja jedinica DX).

## 8.11 Za prisilno isključivanje kompresora

Moguće je prisilno isključiti rad kompresora i aktivirati Hitan slučaj funkciju bez ikakvih kvarova ako je potrebno.

Za prisilno isključivanje rada kompresora idite na [9.5.2]: Postavke instalatera > Hitan slučaj > Kompresor prisilno isključen > Omogućeno.

## 9 Odlaganje



### OBAVJEŠTENJE

NEMOJTE pokušati sami rastaviti sistem: rastavljanje sistema, postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima, MORA biti provedeno u skladu s važećim propisima. Uređaji se MORAJU obraditi u specijaliziranom pogonu za ponovnu upotrebu, recikliranje i popravak.

## 10 Rječnik pojmova

### A/C = Klima uređaj

Sistem za kontrolu temperature, vlažnosti i ventilacije u definiranom prostoru.

### DHW = topla voda za kućanstvo

Topla voda koja se u bilo kojoj vrsti zgrade koristi u svrhe kućanstva.

### LWT = Temperatura izlazne vode

Temperatura vode na izlazu vode jedinice.

| Postavka                       | Popunite... |
|--------------------------------|-------------|
| Tip vanjskog termostata [2.A]  |             |
| Informacije                    |             |
| Informacije o dobavljaču [8.3] |             |

## 11 Postavke instalatera: Tabele koje popunjava instalater

### 11.1 Čarobnjak za konfiguraciju

| Postavka                                                | Popunite... |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Sistem                                                  |             |
| Tip unutarnje jedinice (samo za čitanje)                |             |
| Tip dodatnog grijača [9.3.1] (samo za čitanje)          |             |
| Topla voda za domaćinstvo [9.2.1]                       |             |
| Hitan slučaj [9.5]                                      |             |
| Kapacitet dodatnog grijača [9.4.1] (ako je primjenjivo) |             |
| Rezervni grijač                                         |             |
| Napon [9.3.2]                                           |             |
| Konfiguracija [9.3.3]                                   |             |
| Korak kapaciteta 1 [9.3.4]                              |             |
| Dodatni korak kapaciteta 2 [9.3.5] (ako je primjenjivo) |             |
| Glavna zona                                             |             |
| Tip emitera [2.7]                                       |             |
| Kontrola [2.9]                                          |             |
| Režim zadane vrijednosti [2.4]                          |             |
| Raspored [2.1]                                          |             |
| Tip VZ krivulje [2.E]                                   |             |
| Rezervoar                                               |             |
| Režim zagrijavanja [5.6]                                |             |
| Dezinfekcija [5.7]                                      |             |
| Maksimum [5.8]                                          |             |
| Histereza [5.9]                                         |             |
| Histereza [5.A]                                         |             |
| Zadana vrijednost komfora [5.2]                         |             |
| Zadana eko vrijednost [5.3]                             |             |
| Zadana vrijednost ponovnog zagrijavanja [5.4]           |             |
| Režim zadane vrijednosti [5.B]                          |             |
| Tip VZ krivulje [5.E]                                   |             |
| Režimi rada [5.G]                                       |             |

### 11.2 Meni postavki

| Postavka    | Popunite... |
|-------------|-------------|
| Glavna zona |             |



4P854268-1 0000000V

Copyright 2026 Daikin